

Service Départemental  
d'Incendie et de Secours



Aveyron

SERVICE DÉPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE  
L'AVEYRON  
ZA Bel Air  
Rue de la Sauvegarde  
CS 53121  
12031 RODEZ Cedex 9



## MANUEL D'UTILISATION DU LOGICIEL DE GESTION D.E.C.I.

### MAIRIES

## Table des matières

<b>1 - 1 - ACCÈS AU LOGICIEL POINT D'EAU.....</b>	<b>3</b>
<b>2 - 2 - LA CONSULTATION DES POINTS D'EAU D'UN TERRITOIRE.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 - L'export des données : les outils « Aperçu » et « Exporter ».....</b>	<b>4</b>
2.1.1 - L'outil « Aperçu ».....	4
2.1.2 - L'outil « Exporter ».....	6
<b>2.2 - L'outil « Critères ».....</b>	<b>7</b>
<b>2.3 - L'outil « Cartographie ».....</b>	<b>8</b>
<b>2.4 - La fiche d'un point d'eau.....</b>	<b>9</b>
2.4.1 - L'identification générale.....	9
2.4.2 - Les onglets d'information. L'onglet « Situation ».....	10
2.4.3 - Les onglets d'information. L'onglet « Ressources ».....	11
2.4.4 - Les onglets d'information. L'onglet « État ».....	11
2.4.5 - Les onglets d'information. L'onglet « Localisation ».....	12
2.4.6 - Les onglets d'information. L'onglet « Documents ».....	13
<b>3 - 3 - PROCÉDURES DE CRÉATION ET MISE À JOUR DES POINTS D'EAU.....</b>	<b>14</b>
<b>3.1 - Création d'un point d'eau.....</b>	<b>14</b>
3.1.1 - Le remplissage de la fiche d'un nouveau point d'eau. L'onglet « Situation ».....	15
3.1.2 - Le remplissage de la fiche d'un nouveau point d'eau. L'onglet « Ressources ».....	16
3.1.2.1 - Hydrants.....	16
3.1.2.2 - Réserves.....	16
3.1.3 - Le remplissage de la fiche d'un nouveau point d'eau. L'onglet « État ».....	17
<b>3.2 - Modification d'un point d'eau.....</b>	<b>17</b>
3.2.1 - La mise à jour d'un point d'eau. L'onglet « Situation ».....	18
3.2.2 - La mise à jour d'un point d'eau. L'onglet « Ressources ».....	19
3.2.2.1 - Hydrants.....	19
3.2.2.2 - Réserves.....	20
3.2.3 - La mise à jour d'un point d'eau. l'onglet « État ».....	21
3.2.4 - La mise à jour d'un point d'eau. L'onglet « Documents ».....	21

## 1 - ACCÈS AU LOGICIEL POINT D'EAU.

Accédez au site internet <http://deci.sdis12.fr>

The screenshot shows the login interface for 'Points d'eau et tournées'. At the top left is the 'CR' logo. The title 'Points d'eau et tournées' is centered, with a 'Quitter' button on the right. Below the title is an 'Identification' section. A red box labeled '1.' highlights the 'Utilisateur' and 'Mot de passe' input fields. Below that, another red box labeled '2.' highlights the 'Année' dropdown menu (set to 2020) and the 'Connexion' button. At the bottom, there is an 'SDIS 12' logo and the 'ESCORT Informatique V 23.9.12.10' logo.

1. Entrez votre **nom d'utilisateur** et votre **mot de passe**.  
Cliquez sur « **Connexion** ».

2. Cette page d'accueil vous indique :

- Le type de base de données que vous allez consulter :
  - **SDIS12** : correspond à la base de données de production. Toute modification sur cette base sera intégrée aux bases opérationnelles du S.D.I.S. 12.
- L'année d'exercice de gestion de la D.E.C.I. de votre territoire. À des fins de consultation, il est possible de visualiser les années précédentes.

Pour accéder aux points d'eau, cliquez sur « **Infocentre D.E.C.I.** »

The screenshot shows the dashboard for 'Points d'eau et tournées'. At the top is the title 'Points d'eau et tournées' with a red 'f' icon. Below the title is a refresh icon. The main content area is titled 'PEI' with a water drop icon. A red box highlights the link 'Infocentre D.E.C.I. (380)'. Below this are several links: 'Cartographie', 'Liste des points d'eau', and 'Statistiques'. Further down, there are sections for 'Recherches multicritères', 'Tableau de synthèse', and 'Fiches de situation, ressources, état et localisation des PEI' with 'Statistiques' below it. At the bottom of the main content area, there are two status indicators: '8 PEI indisponible(s)' and '17 PEI non-conforme'. At the very bottom, there is a red indicator: '1 PEI indispo en période dépassée'. The 'ESCORT Informatique V 23.9.12.10' logo is at the bottom of the page.

## 2 - LA CONSULTATION DES POINTS D'EAU D'UN TERRITOIRE.

Une fois que vous avez cliqué sur le menu « **Infocentre D.E.C.I.** », vous accédez au « **Tableau de résultats** ». Vous trouverez ici la liste de l'ensemble des points d'eau de votre territoire ainsi qu'un résumé des informations associées à chaque point d'eau (implantation, commune, type, état...).

The screenshot shows the 'Tableau de résultats' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Critères de sélection', 'Tableau de résultats' (highlighted), 'Cartographie', and 'Synthèses et Statistiques'. Below the tabs is a table with columns: Ets, Insee, Commune, N°, Type, État, Ano, Acc, Sig, Adresse, Tournée, CS1, and Nom du CS1. The table lists seven water points with their respective details. To the right of the table is a sidebar with a list of actions: 1. Aperçu, 2. Critères, 3. Fiches, 4. Nouveau PEI, 5. Exporter, 6. Nombre (380) and Indispo. (8), and 7. A legend section with color-coded entries for 'PEI archivé', 'PEI en projet', 'Gris à noir', 'Gris Clair', 'Gris foncé', and 'Noir'.

Ets	Insee	Commune	N°	Type	État	Ano	Acc	Sig	Adresse	Tournée	CS1	Nom du CS1
Voie publique	12202	RODEZ	00001	PI	✓	✓	✓	i	PI PREVU AU PROJET RUE DE LA COMTESSE CECILE CENTRE BOURG RODEZ SUR LE TROTTOIR ENTRE LE N°12 ET LE N°14 (IMMEUBLES LES TERRASSES DU MIDI)	Validée	500	RODEZ
Voie publique	12202	RODEZ	00002	PI	✓	✓	✓	i	RUE SARRUS CENTRE BOURG RODEZ COTE GAUCHE DE LA VOIE AU NIVEAU DU CARREFOUR DES AVENUES DU DR BONNEFOUS ET QUINZE ARBRES	Validée	500	RODEZ
Voie publique	12202	RODEZ	00003	PI	✓	✓	✓	i	RUE GRANDET CENTRE BOURG RODEZ COTE GAUCHE DE LA RUE EN MONTANT 60m APRES LA RUE VAISSE VILLIERS, FACE AU N° 11	Validée	500	RODEZ
Voie publique	12202	RODEZ	00004	PI	✗	i	✓	i	RUE VAISSE VILLIERS CENTRE BOURG RODEZ LYCEE ST JOSEPH	Validée	500	RODEZ
Voie publique	12202	RODEZ	00005	PI	✓	✓	✓	i	RUE DE LAUMIERE CENTRE BOURG RODEZ COTE GAUCHE CONTRE LA MAISON AU DEPART DE LA VOIE, A L'ANGLE DE LA RUE DU BOURGUET NAU	Réalisée	500	RODEZ
Voie publique	12202	RODEZ	00006	PI	✗	i	✓	i	CITE DE LA BOULE D'OR CITE DE LA BOULE D'OR CENTRE BOURG RODEZ AU FOND DE LA RUE FRERES DE TURENNE, FACE AU N°2 (ENTREE N°2 DU LYCEE FRANCOIS D'ESTAING - CEDEC)	Validée	500	RODEZ
Voie publique	12202	RODEZ	00007	PI	✓	✓	✓	i	RUE BETEILLE CENTRE BOURG RODEZ COTE DROIT DE LA VOIE EN MONTANT DEVANT L'HOTEL DU MIDI (N°1)	Non planifiée	500	RODEZ


La barre d'outils à droite de l'écran vous permet :

1. D'exporter sous format PDF la liste de l'ensemble des points d'eau de votre territoire ou des points d'eau sélectionnés selon des « **Critères** »
2. De définir des « **Critères** » de sélection vous permettant d'affiner la recherche de vos points d'eau.
3. D'afficher les fiches individuelles de chaque point d'eau.
4. De créer un nouveau point d'eau.
5. D'exporter sous format excel l'ensemble des points d'eau de votre territoire ou des points d'eau sélectionnés selon des « **Critères** ».
6. De connaître le nombre de points d'eau de votre territoire dont le nombre de points d'eau indisponibles.
7. De comprendre la symbologie de chaque ligne.

### 2.1 - L'export des données : les outils « Aperçu » et « Exporter ».

#### 2.1.1 - L'outil « Aperçu ».

L'outil « **Aperçu** » vous permet d'exporter sous format PDF la liste des points d'eau de votre territoire. La fenêtre de saisie du titre du tableau vous est présentée, entrez les éléments que vous souhaitez voir apparaître puis cliquez sur le type d'export. Trois sont disponibles :

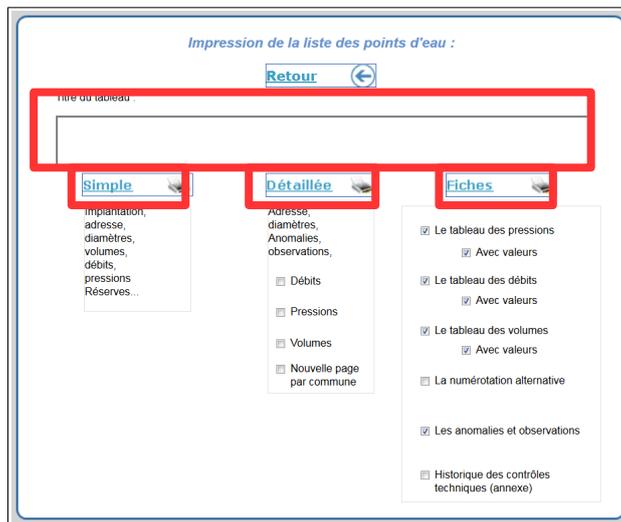

- l'option « Simple » vous permet d'avoir un aperçu de la liste des points d'eau de votre territoire.

**Aperçu simple de la liste des points d'eau**

Légende : ✖ Etat Anomalie Accès Signalisation ✖ Indisponible avec anomalies Non autorisée Problématique ✔ En service Sans anomalie Autorisée ✖ Non conforme en service

02/07/2018

Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E	A	A	S	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit A 1 bar	Débit A 0,6 bar	Diamètre alim.	Diamètre sortie	Volume réserve m <sup>3</sup>	Réa alim.	Débit réalm m <sup>3</sup> /h	Volume chéteau d'eau	Altitude chéteau d'eau	Réserve inc.
Voie publique	12202	RODEZ	1	PI	✔	✔	✔	✔	RUE DE LA COMTESSE CÉCILE CENTRE BOURG RODEZ SUR LE TROTTOIR ENTRE LE N°1-2 ET LE N°3-4 (IMMEUBLES LES TERRASSES DU MIDI)	5,0			60		100	100						
Voie publique	12202	RODEZ	2	PI	✔	✔	✔	✔	RUE SARRUS CENTRE BOURG RODEZ COTE GAUCHE DE LA VOIE AU NIVEAU DU CARREFOUR DES AVENUES DU DR. BONNEFOUS ET QUINZE ARBRÉS	4,0			60		100	100						
Voie publique	12202	RODEZ	3	PI	✔	✔	✔	✔	RUE GRANDET CENTRE BOURG RODEZ COTE GAUCHE DE LA RUE EN MONTANT 60m APRES LA RUE VAISSE VILLIERS, FACE AU N°1-3-11	6,0			60		100	100						
Voie publique	12202	RODEZ	4	PI	✔	✔	✔	✔	RUE VAISSE VILLIERS CENTRE BOURG RODEZ LYCEE ST JOSEPH - INACCESSIBLE EN 2016 EN RAISON DU BARRIAGE DU CHANTIER	6,0			60		100	100						
Voie publique	12202	RODEZ	5	PI	✔	✔	✔	✔	RUE DE LAUMIERE CENTRE BOURG RODEZ COTE GAUCHE CONTRE LA MAISON AU DEPART DE LA VOIE, A L'ANGLE DE LA RUE DU BOURGUET NAU	4,0			60		100	100						
Voie publique	12202	RODEZ	6	PI	✔	✔	✔	✔	CITE DE LA BOULE D'OR COTE DE LA BOULE D'OR CENTRE BOURG RODEZ AU FOND DE LA RUE FRERES DE TURENNE, FACE AU N°1-2 (CENTREE N°1-2 DU LYCEE FRANCOIS D'ESTAING - CEDEC)	6,0			60		100	100						

- l'option « Liste détaillée » vous permet d'avoir un aperçu de la liste des points d'eau de votre territoire agrémenté des anomalies et observations, avec la possibilité d'inclure au choix dans celle-ci les débits, pressions et volumes.

**Aperçu détaillée de la liste des points d'eau avec débit, pression, volumes**

Légende : ✖ Etat Anomalie Accès Signalisation ✖ Indisponible avec anomalies Non autorisée Problématique ✔ En service Sans anomalie Autorisée ✖ Non conforme en service

02/07/2018

Hydrants		Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m <sup>3</sup> / h			Pressions		Etat	Anomalie	Accès	*Sigr.	Anomalies	Observations
N°	Type				Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
529	BI	IMPASSE SAINTE BARBE CENTRE BOURG RODEZ AU PIED DE LA TOUR DANS LA COUR DU CSP LOUIS DAUSSE	Inconnu	Inconnu	80			3,0		✔	✔	✔	✔		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2016
530	BI	RUE GARRIGUE RICARD CENTRE BOURG RODEZ DEVANT LA SANDWICHERIE LA ME CALINE - D100	100	100	60			4,0		✔	✔	✔	✔		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2016
531	BI	RUE DE MONTCALM CENTRE BOURG RODEZ D100	Inconnu	100						✔	✔	✔	✔		
604	PI	RUE VIEUSSENS CENTRE BOURG RODEZ DANS L'ENCEINTE DU LYCEE FOCH, COTE GAUCHE APRES LE PORTAIL FACE MAISON STADE RODEZ AVEYRON RUGBY	100	100	50			5,0		✔	✔	✔	✔		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2016
605	PI	RUE VIEUSSENS CENTRE BOURG RODEZ DANS L'ENCEINTE DU LYCEE FOCH, PROCHE INTERNAT	100	100	50			6,0		✔	✔	✔	✔		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2016
606	PI	AVENUE DE L'EUROPE AVENUE DE L'EUROPE LIEU-DIT BOURRAN DANS L'ENCEINTE DE LA GENDARMERIE BÉTEILLE, DANS LE MASSIF FACE AU RELAIS RADIO	100	100	110			5,0		✔	✔	✔	✔		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2016
607	PI	AVENUE DE LA GINESTE - RD 840 CENTRE BOURG RODEZ COTE DROIT DE LA VOIE VERS LE DRIVE LECLERC, DERRIERE LA PHARMACIE	100	100	60			10,0		✔	✔	✔	✔		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2016
609	PI	RUE LOUIS BLANC CENTRE BOURG RODEZ COUR DU CENTRE ADMINISTRATIF FOCH (PREFECTURE), DERRIERE L'ARBRE COTE GAUCHE EN APRES LA BARRIERE	100	100	150			4,0		✔	✔	✔	✔		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2016

- l'option « **Fiches** » vous permet d'avoir un aperçu des fiches de chaque points d'eau.

Fiche modifiée le 31/05/2018 **Fiche d'un point d'eau** Édité le 02/07/2018

Commune 12202 RODEZ C.I.S. 1 RODEZ

Implantation Voie publique  
 Numéro 529 Type BI

Etat	En service Conforme	Anomalies	Accès	Signalisation
	✓	✓	✓	✗

Mise en service le / / Attestation

Dernier Ctrl. Tech. 30/12/2016 (Autre acteur)

Dernière Reco. Opé. / / Document(s)

Adresse IMPASSE SAINTE BARBE  
 CENTRE BOURG RODEZ  
 AU PIED DE LA TOUR DANS LA COUR DU CSP  
 LOUIS DAUSSE

(Domaine privé)

Aménagements

Accessibilité

Vannes de coupure

Localisations	Parcelle :	1821	Service des eaux :	NC
	Position SIG X :	666 012,00		
	Position SIG Y :	6 382 438,00		

Débits (m3 / h)		SDIS / Externe *		Diamètres (mm)		Pressions (bars)		SDIS / Externe *	
Maxi				Alimentation	Inconnu	Statique			3,00
A 1 bar			80,00	Sortie	Inconnu	Dynamique			

\* Contrôle technique d'un acteur externe

Observations

Anomalies répertoriées	Autres anomalies

Commentaire général

### 2.1.2 - L'outil « Exporter ».

Export des points d'eau :

[Annuler](#) ↩

<p><b>Simple</b> 📄</p> <p>Etablissement,        Insee,        Commune,        Numéro,        Type,        Etat,        Ano.        Acc.        Sig.        Adresse,        Tournee,        CS1,        Nom du CS1</p>	<p><b>Mesures</b> 📄</p> <p>Etablissement,        Insee,        Commune,        Numéro,        Type,        Etat,        Ano.        Acc.        Sig.        Adresse,        Tournee,        CS1,        Nom du CS1        Dates Ctrl. Tech.,        Mesures</p>
---	---

L'outil « **Exporter** » vous permet de récupérer sous format excel, les données liées à l'ensemble des points d'eau de votre territoire ou celles liées à une sélection selon des critères définis. Deux types d'exports sont disponibles :

- l'option « **Simple** » vous permet d'exporter la liste des points d'eau sans les mesures.
- l'option « **Mesures** » vous permet d'exporter la liste des points d'eau avec les mesures.

## 2.2 - L'outil « Critères ».

L'outil « Critères » vous permet de personnaliser la recherche des points d'eau présents sur votre territoire.

Anomalies constatées	
Multi-sélections <input checked="" type="radio"/> ET <input type="radio"/> OU	
<input type="checkbox"/>	01 Point d'eau Inaccessible
<input type="checkbox"/>	02 Point d'eau Inaccessible
<input type="checkbox"/>	03 Volant HS et carré de manoeuvre absent
<input type="checkbox"/>	04 Carré de manoeuvre HS
<input type="checkbox"/>	05 Vanne de manoeuvre HS
<input type="checkbox"/>	06 1/2 raccord détérioré ou cassé
<input type="checkbox"/>	07 Citerne ou bassin vide
<input type="checkbox"/>	08 Pression < 1bar
<input type="checkbox"/>	09 Débit < 20 m3/h
<input type="checkbox"/>	10 Capacité < 30 m3
<input type="checkbox"/>	11 Visibilité difficile
<input type="checkbox"/>	12 Problème d'étanchéité
<input type="checkbox"/>	13 Manque bouchon obturateur
<input type="checkbox"/>	14 Capot cassé ou absent
<input type="checkbox"/>	15 Couverture cassé ou absent
<input type="checkbox"/>	16 Absence de numérotation


Sur l'onglet « Critères de sélection », vous disposez d'un choix multi-critères par des positionnements de radio-boutons, des sélections dans les listes déroulantes ou la saisie de mots contenus dans le champ « Adresse ».

Une fois vos critères de sélection définis, vous pouvez cliquer sur cinq boutons différents :

1. « Critères par défaut » permet de réinitialiser les critères définis par défaut.
2. « Tableau » permet d'afficher la liste des points d'eau correspondant aux critères sélectionnés. Il est aussi possible d'y accéder via l'onglet « Tableau de résultats ». 
3. « Fiches » permet de faire apparaître les fiches de point d'eau selon les critères sélectionnés, dans l'ordre de leur numérotation.
4. « Nouveau PEI » permet de créer un point d'eau.

## 2.3 - L'outil « Cartographie ».

L'outil « **Cartographie** » vous permet de visualiser le point d'eau sur la cartographie.

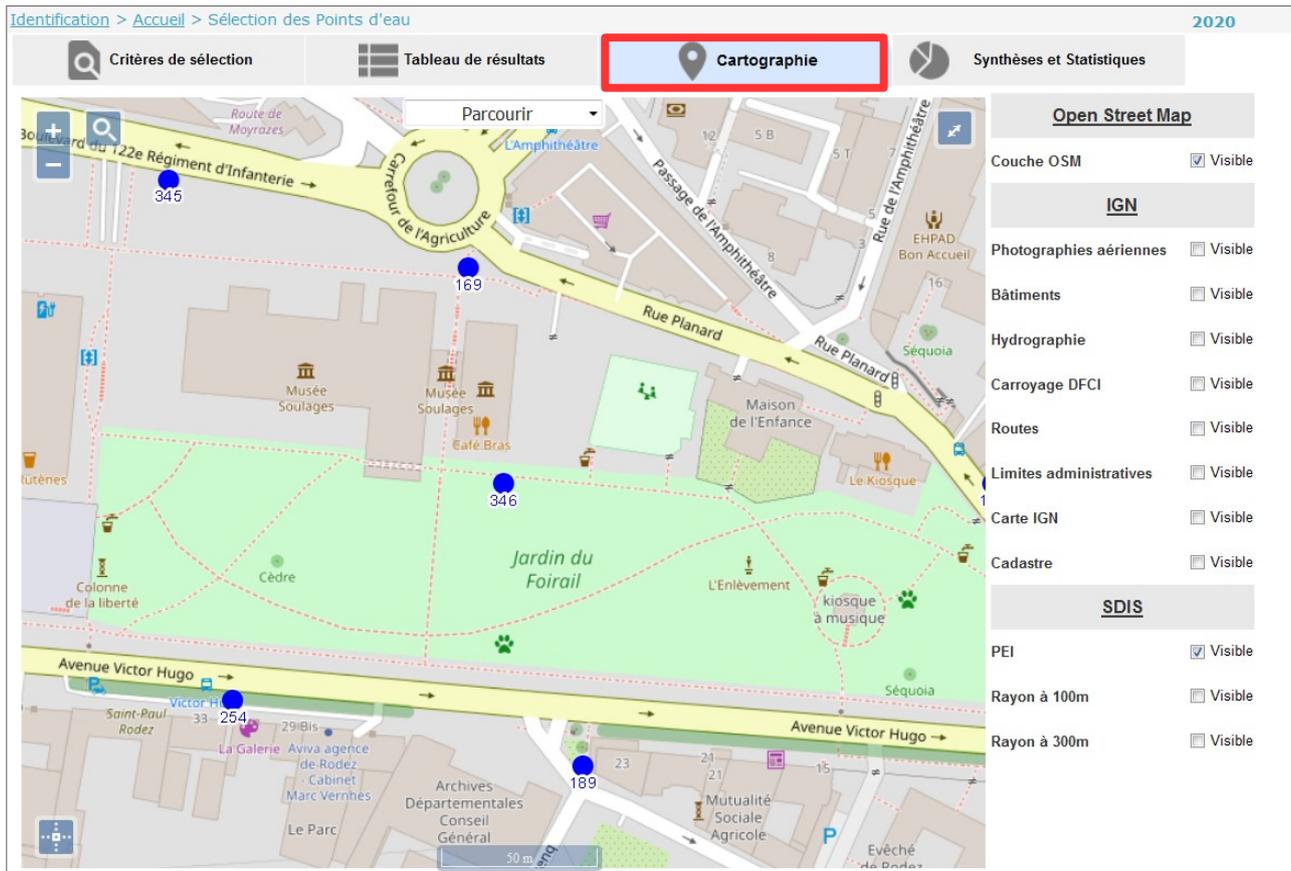

L'outil « **Cartographie** » vous permet d'accéder à différents fonds de plan (Open StreetMap, IGN,...).

## 2.4 - La fiche d'un point d'eau.

La fiche d'un point d'eau est constituée d'une partie haute d'identification générale et de cinq onglets.

### 2.4.1 - L'identification générale.

L'identification générale permet de connaître l'implantation, le centre de secours gérant la reconnaissance opérationnelle, l'adresse, le numéro (code INSEE de la commune + numéro unique) et le

Vous avez la possibilité :

#### 1. De consulter l'historique des années antérieures

Année précédente




Année en cours



#### 2. D'accéder à la fiche suivante ou précédente. D'aller directement à la première ou dernière fiche.

#### 3. De visualiser l'état global du point d'eau :



- Le 1<sup>er</sup> : « État » représente la disponibilité et la conformité du point d'eau, il peut prendre 3 valeurs :

- Disponible et conforme D.E.C.I.
- Disponible mais NON conforme D.E.C.I.
- NON disponible, hors service.

● Le 2<sup>ème</sup> : « Anomalies » n'influe ni sur la disponibilité ni sur la conformité, c'est un simple indicateur de présence d'anomalie :

Sans anomalie.

Avec anomalie(s).

● Le 3<sup>ème</sup> : « Accès » est un indicateur d'accessibilité du point d'eau :

Accessibilité correcte.

Problème ou restriction d'accès.

● Le 4<sup>ème</sup> : « Signalisation » est un indicateur de signalisation :

Signalisation correcte.

Problème de signalisation.

#### 4. Créer ou modifier le point d'eau.

##### 2.4.2 - Les onglets d'information. L'onglet « Situation »

L'onglet « **Situation** » permet d'avoir des informations supplémentaires sur la localisation et la gestion du point d'eau.

Identification > Accueil > Sélection des Points d'eau > Détails d'un point d'eau

2020

334 / 380

Point d'eau **EN SERVICE et CONFORME**

État Anomalies Accès Sign.

N° **12202-00346**

Type Poteau Incendie

Famille Hydrants Genre Poteaux

Nouveau Modifier Imprimer

Situation Ressources État Localisation (2) Documents (1)

Implanté Archivé En Projet

Position SIG X 665609 Y 6361522

Position parc. 1821

Num. alternatif

Mis en service le 31

Attestation de réception

Service des eaux SERVICE DES EAUX VILLE DE RODEZ

Tél. principal Astreinte

Commentaire général

Mis à jour le 15/09/2020 par CAUSSE EMMANUEL

Particularité d'accès  Problème de signalisation  Privé  Terrain privé

Accessibilité

Aménagements

Vannes de coupure

### 2.4.3 - Les onglets d'information. L'onglet « Ressources ».

L'onglet « Ressources » varie en fonction de la nature du point d'eau :

- Pour les hydrants (points d'eau sur réseau : Poteau Incendie, Bouche Incendie), il est possible de consulter la dernière mesure hydraulique.

The screenshot shows the 'Ressources' tab for a hydrant. The interface includes several sections:

- Acteur externe:** Contrôle hydraulique le 30/12/2016 par Autre acteur.
- Débits:** Maxi 0,00 m3/h, A 1 bar 60,00 m3/h.
- Pressions:** Statique 5,00 bars, Dynamique 0,00 bars.
- Diamètres:** Alimentation 100 mm, Sortie 100 mm.
- Type de réseau:** Inconnu, Surpressé Non.
- Tournée de reconnaissance opérationnelle:** N° 000010, Planifiée le 15/09/2020, Réalisée le 15/09/2020, Contrôlée le 15/09/2020, Validée le 15/09/2020. Dernière reconnaissance operat. le 15/09/2020.
- Commentaire général:** Empty text area.
- Mis à jour le:** 15/09/2020 par CAUSSE EMMANUEL.

- Pour les réserves il est possible de consulter les informations concernant les ressources de cette dernière.

The screenshot shows the 'Ressources' tab for a reserve. The interface includes several sections:

- Ressources:** Volume 240 m3, Inépuisable, Volume inconnu, Aire d'aspiration aménagée, Lignes d'aspiration.
- Acteur externe:** Contrôle hydraulique le 30/12/2016 par Autre acteur.
- Ré-alimentation:** Réalimentation sur réserve, Débit 0,00 m3/h, Diamètre Inconnu.
- Accès:** Non précisé.
- Tournée de reconnaissance opérationnelle:** N° 000016, Non planifiée, Dernière reconnaissance operat. le 30/12/2016.
- Commentaire général:** Empty text area.
- Mis à jour le:** 09/06/2020 par Admin DECI.

### 2.4.4 - Les onglets d'information. L'onglet « État ».

L'onglet « État » vous permet de visualiser ou cocher les différentes anomalies constatées sur un point d'eau. Elles sont de trois types :

- **Noir** permettant la signalisation d'une anomalie mais laissant le point d'eau conforme et disponible
- **Bleu** pour des anomalies rendant le point d'eau non conforme (par rapport aux normes établies dans le R.D.D.E.C.I.) mais utilisable.
- **Rouge** pour des anomalies rendant le point d'eau indisponible.

Situation Ressources **État** Documents (1)

**Anomalie(s) répertoriée(s)**

02	<input type="checkbox"/>	Point d'eau Inaccessible
03	<input type="checkbox"/>	Volant HS et carré de manoeuvre absent
06	<input type="checkbox"/>	1/2 raccord détérioré ou cassé
11	<input type="checkbox"/>	Visibilité difficile
12	<input type="checkbox"/>	Problème d'étanchéité
13	<input type="checkbox"/>	Manque bouchon obturateur
14	<input type="checkbox"/>	Capot cassé ou absent
16	<input type="checkbox"/>	Absence de numérotation
17	<input type="checkbox"/>	Peinture en mauvais état
18	<input type="checkbox"/>	Problème d'adresse
19	<input type="checkbox"/>	Mauvaise position cartographique
20	<input type="checkbox"/>	PEI Inexistant / Non trouvé

État du point d'eau

Avec anomalies  
 Non conforme

En service  
 Indisponible

du  à   
au  à

Autres anomalies

Observations

Commentaire général

Mis à jour le 15/09/2020  
par CAUSSE EMMANUEL

#### 2.4.5 - Les onglets d'information. l'Onglet « Localisation ».

L'onglet « Localisation » propose une analyse des ressources de proximité du point d'eau selon deux rayons définis (100m et 300m). Il est également possible d'entrer un autre rayon en activant « **Autre rayon** » et en y indiquant la distance désirée (maximum 999m). Attention, il s'agit d'un rayon à vol d'oiseau.

La ligne située au-dessus du tableau vous indique le nombre de points d'eau indisponibles sur le nombre total présents dans le rayon concerné. Les ressources sont affichées dans le tableau par ordre d'éloignement croissant, un double clic sur une des lignes vous positionnera sur sa fiche.

Identification > Accueil > Sélection des Points d'eau > Détails d'un point d'eau

2020

Implantation <Voie publique>

Commune RODEZ

CIS (1) 1er appel RODEZ

N° dans la voie Voie

RUE SARRUS

Visualisation historique

Précision d'adresse

CENTRE BOURG RODEZ  
COTE GAUCHE DE LA VOIE AU NIVEAU DU  
CARRFOUR DES AVENUES DU DR BONNEFOUS

précédente suivante

**Point d'eau EN SERVICE et CONFORME**

État Anomalies Accès Sign.

N° 12202-00002

Type Poteau Incendie

Famille Hydrants Genre Poteaux

6 / 380

Nouveau

Modifier

Imprimer

Situation Ressources État **Localisation (23)** Documents (1)

100 m  Autre rayon  300 m  m

2 PEI indisponible(s) sur un total de 23 dans un rayon de 400 mètres.

Commune	Implantation	Numéro	Type	Adresse	État	Ano	Acc	Sig	Distance	Débit	Volume
RODEZ		00216	Poteau Incendie	RUE GRANDET CENTRE BOURG RODEZ COTE DROIT DE LA VOIE EN DESCENDANT JUSTE APRES LE SQUARE MARIE THERESE ASTRUC, DEVANT LE N°255	✓	✓	✓	i	87,93	60	
RODEZ		00255	Poteau Incendie	RUE SARRUS CENTRE BOURG RODEZ A GAUCHE EN DESCENDANT DANS LA PARTIE DE VOIE QUI REJOINT L'AVENUE DES QUINZE ARBRES, FACE AU N°226 Bis	✓	✓	✓	i	120,70	60	
RODEZ		00040	Poteau Incendie	RUE SADI CARNOT CENTRE BOURG RODEZ COTE DROIT DE LA VOIE FACE AU 1er IMMEUBLE (N° 5)	✓	✓	✓	i	157,49	25	
RODEZ		00256	Poteau Incendie	RUE SARRUS CENTRE BOURG RODEZ	✓	✓	✓	i	168,40	60	
Cumuls théoriques										1 160	
										m3h	m3

Commentaire général

Mis à jour le 15/09/2020  
par CAUSSE EMMANUEL



### 3 - PROCÉDURES DE CRÉATION ET MISE À JOUR DES POINTS D'EAU.

#### 3.1 - Création d'un point d'eau.

Les créations de point d'eau sont dans un premier temps intégrées en projet. Après validation du S.D.I.S., ces points d'eau sont ajoutés dans la base de données D.E.C.I. et un numéro unique leur est attribué.

Après vous être connecté, cliquez sur le bouton « **Nouveau PEI** » de l'onglet « **Tableau de résultats** ».

Identification > Accueil > Sélection des Points d'eau 2020

Cratères de sélection Tableau de résultats Cartographie Synthèses et Statistiques

**Situation**

Statut  
 Tous  
 Implantés et projets  
 Implantés  
 En projet  
 Archivés

INSEE/Commune: 12202 | RODEZ

N° de PEI: [ ] avec numérotation alternative

Voie: <Toutes>

Préc. d'adresse: [ ]

Implantation  
 Tous  
 Voies publiques  
 Etablissements

Privé Public Tous

**Défense**

C.I.S.: RODEZ

Groupement: <Tous>

Compagnie: <Tous>

**Ressources et réseaux**

Type de réseau  
 Tous  
 Ramifié  
 Maillé  
 Inconnu

Tous  
 Bouches  
 Poteaux  
 Naturelle  
 Réserves  
 Artificielle

Tournées  
 Tous  
 Affectés  
 Non affectés

Type: <Tous>

Société d'affermage: <Toutes>

**Etat**

Etat  
 Tous  
 En service  
 Indisponibles

Du: [31] au: [31]

Conformité  
 Tous  
 Conformés  
 Non conformés

Signalisation  
 Tous  
 Bonne  
 Mauvaise

Accessibilité  
 Tous  
 Accessibles  
 Non accessibles

Nombre: 380  
Indispo.: 8

**Anomalies constatées**

N°	Description
01	Point d'eau Inaccessible
02	Point d'eau Inaccessible
03	Volant HS et carré de manoeuvre absent
04	Carré de manoeuvre HS
05	Vanne de manoeuvre HS
06	1/2 raccord détérioré ou cassé
07	Citerne ou bassin vide
08	Pression < 1bar
09	Débit < 20 m3/h
10	Capacité < 30 m3
11	Visibilité difficile
12	Problème d'étanchéité
13	Manque bouchon obturateur
14	Capot cassé ou absent
15	Couvercle cassé ou absent
16	Absence de numérotation

ou sur « **Nouveau** » sur la fiche d'un point d'eau.

Identification > Accueil > Sélection des Points d'eau > Détails d'un point d'eau 2020

Implantation: <Voie publique>

Commune: RODEZ

CIS (1): 1er appel RODEZ

N° dans la voie: [ ] Voie: ESPLANADE DES RUTENES

Visualisation historique

Précision d'adresse: CENTRE BOURG RODEZ, DANS LE JARDIN PUBLIC DU FOIRAIL, 15m A L'ENTREE DU MUSÉE SUIVI AGES

**Point d'eau EN SERVICE et CONFORME**

État:  Anomalies:  Accès:  Sign.:

N°: 12202-00346

Type: Poteau Incendie

Famille: Hydrants Genre: Poteaux

334 / 380

Nouveau Modifier Imprimer

**Situation** Ressources État Localisation (2) Documents (1)

Implanté  
 Archivé  
 En Projet

Position SIG X: 665609 Y: 6361522

Position parc.: 1821

Num. alternatif: [ ]

Mis en service le: [31]

Attestation de réception:

Service des eaux: SERVICE DES EAUX VILLE DE RODEZ

Tél. principal: [ ] Astreinte: [ ]

Commentaire général: [ ]

Mis à jour le: 15/09/2020 par: CAUSSE EMMANUEL

### 3.1.1 - Le remplissage de la fiche d'un nouveau point d'eau. L'onglet « Situation »

Identification > Accueil > Sélection des Points d'eau > Détails d'un point d'eau 2020

Implantation: <Voie publique>  
Commune: RODEZ  
CIS (2): 1er appel RODEZ, 2ème appel RODEZ  
N° dans la voie: A., Voie: <Inconnue>  
Précision d'adresse: C.  
Type: Bouche Incendie  
Famille: Hydrants, Genre: Bouches  
N°: 12202-P05  
État: Point d'eau EN PROJET  
G. Particularité d'accès, H. Problème de signalisation, I. Privé, Terrain privé  
Accessibilité: G.  
Aménagements: J.  
Vannes de coupure: K.  
Service des eaux: <Aucun>  
Tél. principal, Astreinte  
Commentaire général  
Mis à jour le par

Il s'agit dans un premier temps de localiser le point d'eau. Pour cela il faut utiliser l'onglet « **Situation** ». Les champs à renseigner sont :

**A. N° dans la voie**

**B. Voie.** Il s'agit d'une liste déroulante des voies existant dans la base de données de localisation du S.D.I.S. Si vous constatez que la voie n'existe pas dans cette liste, il faut la renseigner dans le champ « **Commentaire général** ».


**C. Précision d'adresse.** Permet d'ajouter des informations supplémentaires aidant à la localisation du point d'eau. Exemple : « *à l'intersection de la rue Droite et de l'Avenue Courbe* ».

**D. Type.** Le type pré-remplit les champs « **Famille** » et « **Genre** ». Si le point d'eau appartient à la famille des hydrants, il vous sera demandé de renseigner le champ « **Service des eaux** ». Si le service des eaux de votre commune n'apparaît pas dans la liste déroulante, merci de le préciser dans le champ « **Commentaire général** ».

**E. Position SIG.** Si vous connaissez les coordonnées (Lambert 93 en m) de la position du point d'eau, vous pouvez les renseigner dans ces champs. Vous pouvez également utiliser la cartographie pour positionner le point d'eau en cliquant sur ( [Positionner](#) ).

**F. Num. alternatif.** Il s'agit du numéro alternatif du point d'eau. Ce numéro peut par exemple correspondre à l'identifiant de votre gestionnaire de réseau.

**G. Particularité d'accès.** Cochez cette case si l'accès au point d'eau nécessite de prendre des précautions. Une fenêtre s'ouvrira vous demandant si l'accès au point d'eau peut engendrer un indisponibilité. Cela peut être le cas si le point d'eau est inaccessible aux engins et aux hommes. Précisez dans le champ « **Accessibilité** » les particularités d'accès.

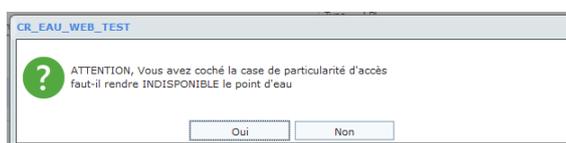

**H. Problème de signalisation.** Si le point d'eau n'est pas numéroté, cochez cette case.

**I. Privé.** Si le point d'eau appartient à un réseau et/ou établissement privé, cochez cette case. Merci d'indiquer dans le champ « **Commentaire général** » le nom, ainsi que les coordonnées du propriétaire.

**J. Aménagements.** Mentionnez tous les aménagements spéciaux en place pour le point d'eau.

**K. Vannes de coupure.** Pour les hydrants, ce champ permet de décrire l'emplacement des vannes de coupure.

### 3.1.2 - Le remplissage de la fiche d'un nouveau point d'eau. L'onglet « Ressources »

#### 3.1.2.1 - Hydrants

The screenshot shows the 'Ressources' tab for a hydrant. The interface includes several sections: 'Acteur externe' with a hydraulic control date and 'par' dropdown; 'Débits' with 'Maxi' and 'A 1 bar' fields; 'Pressions' with 'Statique' and 'Dynamique' fields; 'Diamètres' with 'Alimentation' and 'Sortie' fields, where 'Alimentation' has a red 'A.' next to it; 'Type de réseau' with radio buttons for 'Ramifié', 'Maillé', 'Eau brute', 'Inconnu', 'Supprimé', and 'Non'; 'Anomalie(s) de performance \*' with a note '\*Contrôle technique S.D.I.S.'; 'Tournée' with 'N°' and 'Exportée' checkboxes; and 'Dernière reconnaissance operat. le' and 'Dernier contrôle technique le' fields. A 'Commentaire général' text area and 'Mis à jour le' date field are at the bottom.

Pour les hydrants, l'onglet des ressources contient les champs Débits, Diamètres, Acteur externe, Pressions et Type de réseau. Les diamètres (A.) doivent être obligatoirement renseignés. Si vous n'avez pas connaissance de cette information, il suffit d'enregistrer une valeur « Inconnue » ou « Non renseignée » dans le paramètre correspondant.

#### 3.1.2.2 - Réserves

Pour l'ensemble des réserves, l'onglet des ressources ne contient que le volume, ou l'annotation « inépuisable » ou « volume inconnu ». Il est possible de renseigner le type d'engin pouvant y accéder (« Accès ») ainsi que le diamètre de la ligne d'aspiration si une aire d'aspiration est aménagée.

The screenshot shows the 'Ressources' tab for a reserve. The interface includes: 'Ressources' with radio buttons for 'Volume' (set to 0 m3), 'Inépuisable', and 'Volume inconnu'; 'Acteur externe' with a hydraulic control date and 'par' dropdown; 'Aire d'aspiration aménagée' checkbox and 'Lignes d'aspiration' dropdown; 'Ré-alimentation' with 'Réalimentation' checkbox (sub-options for 'Débit' and 'sur réserve') and 'Diamètre' dropdown; 'Accès' dropdown set to 'Non précisé'; 'Anomalie(s) de performance \*' with a note '\*Contrôle technique S.D.I.S.'; 'Tournée' with 'N°' and 'Exportée' checkboxes; and 'Dernière reconnaissance operat. le' and 'Dernier contrôle technique le' fields. A 'Commentaire général' text area and 'Mis à jour le' date field are at the bottom.

### 3.1.3 - Le remplissage de la fiche d'un nouveau point d'eau. L'onglet « État »

Cet onglet vous servira surtout pour indiquer la mise en service du point d'eau. Si le point d'eau n'est pas encore opérationnel, cochez la case « **Indisponible** » et entrez la date du jour dans la case « **du** » et la date de mise en service dans la case « **au** ».

**Anomalie(s) répertoriée(s)**

02	<input type="checkbox"/>	Point d'eau Inaccessible
04	<input type="checkbox"/>	Carré de manoeuvre HS
06	<input type="checkbox"/>	1/2 raccord détérioré ou cassé
11	<input type="checkbox"/>	Visibilité difficile
12	<input type="checkbox"/>	Problème d'étanchéité
15	<input type="checkbox"/>	Couvercle cassé ou absent
16	<input type="checkbox"/>	Absence de numérotation
18	<input type="checkbox"/>	Problème d'adresse
19	<input type="checkbox"/>	Mauvaise position cartographique
20	<input type="checkbox"/>	PEI Inexistant / Non trouvé

**Etat du point d'eau**

Avec anomalies  
 Non conforme

En service  
 Indisponible

du [31] à [ ]  
 au [31] à [ ]

**Autres anomalies**

**Observations**

**Commentaire général**

Mis à jour le [ ] par [ ]

Une fois l'ensemble des informations renseignées, cliquez sur « **OK** ».

### 3.2 - Modification d'un point d'eau.

Après vous être connecté, cliquez sur le bouton « **Fiches** » de l'onglet « **Tableau de résultats** ».

Identification > Accueil > Sélection des Points d'eau 2020

Critères de sélection **Tableau de résultats** Cartographie Synthèses et Statistiques

Ets	Insee	Commune	N°	Type	État	Ano	Acc	Sig	Adresse	Tournée	CS1	Nom du CS1
Voie publique	12202	RODEZ	00001	PI	✓	✓	✓	✓	PI PREVU AU PROJET RUE DE LA COMTESSE CECILE CENTRE BOURG RODEZ SUR LE TROTTOIR ENTRE LE N°12 ET LE N°14 (IMMEUBLES LES TERRASSES DU MIDI)	Validée	500	RODEZ
Voie publique	12202	RODEZ	00002	PI	✓	✓	✓	✓	RUE SARRUS CENTRE BOURG RODEZ COTE GAUCHE DE LA VOIE AU NIVEAU DU CARREFOUR DES AVENUES DU DR BONNEFOUS ET QUINZE ARBRES	Validée	500	RODEZ
Voie publique	12202	RODEZ	00003	PI	✓	✓	✓	✓	RUE GRANDET CENTRE BOURG RODEZ COTE GAUCHE DE LA RUE EN MONTANT 60m APRES LA RUE VAISSE VILLIERS, FACE AU N° 11	Validée	500	RODEZ
Voie publique	12202	RODEZ	00004	PI	✗	✓	✓	✓	RUE VAISSE VILLIERS CENTRE BOURG RODEZ LYCEE ST JOSEPH	Validée	500	RODEZ
Voie publique	12202	RODEZ	00005	PI	✓	✓	✓	✓	RUE DE LAUMIERE CENTRE BOURG RODEZ COTE GAUCHE CONTRE LA MAISON AU DEPART DE LA VOIE, A L'ANGLE DE LA RUE DU BOURGUET NAU	Non planifiée	500	RODEZ
Voie publique	12202	RODEZ	00006	PI	✗	✓	✓	✓	CITE DE LA BOULE D'OR CITE DE LA BOULE D'OR CENTRE BOURG RODEZ AU FOND DE LA RUE FRERES DE TURENNE, FACE AU N°2 (ENTREE N°2 DU LYCEE FRANCOIS D'ESTAING - CEDEC)	Validée	500	RODEZ
Voie publique	12202	RODEZ	00007	PI	✓	✓	✓	✓	RUE BETEILLE CENTRE BOURG RODEZ COTE DROIT DE LA VOIE EN MONTANT DEVANT L'HOTEL DU MIDI (N°1)	Non planifiée	500	RODEZ

**APERÇU**  
 Critères  
**Fiches**  
 Nouveau PEI  
 Exporter  
 Nombre : 380  
 Indispo. : 8

**LEGENDE :**  
 Couleur de ligne  
 PEI archivé  
 PEI en projet  
 Gris à noir :  
 PEI implanté  
 Gris Clair :  
 Sans tournée  
 période échue  
 Gris foncé :  
 Tournée  
 non réalisée  
 Noir :  
 Tournée  
 réalisée

Cliquez sur « **Modifier** ».

Identification > Accueil > Sélection des Points d'eau > Détails d'un point d'eau 2020

Implantation: <Voie publique>  
 Commune: RODEZ  
 CIS (1): 1er appel RODEZ

N° dans la voie: Voie: ESPLANADE DES RUTENES

Visualisation historique: Précision d'adresse: CENTRE BOURG RODEZ, DANS LE JARDIN PUBLIC DU FOIRAIL, 15m A L'ENTRÉE DU MUSÉE SOUTERRAIN

**Point d'eau EN SERVICE et CONFORME**  
 État: ✓ Anomalies: ✓ Accès: ✓ Sign.: i

N°: 12202-00346  
 Type: Poteau Incendie  
 Famille: Hydrants Genre: Poteaux

Nouveaux boutons: Nouveau, Modifier (encadré rouge), Imprimer

Situation Ressources État Localisation (2) Documents (1)

Implanté Archivé En Projet

Position SIG X: 665609 Y: 6361522  
 Position parc.: 1821  
 Num. alternatif:   
 Mis en service le: 31  
 Attestation de réception

Service des eaux: SERVICE DES EAUX VILLE DE RODEZ  
 Tél. principal: Astreinte:

Commentaire général

Mis à jour le: 15/09/2020 par CAUSSE EMMANUEL

Vous ne pouvez pas modifier les informations d'adresse ainsi que la position géographique du point d'eau. Si vous constatez une erreur ou un manque dans l'adresse, il faudra l'indiquer dans le champ « **Commentaire général** ». De plus, une anomalie « **Adresses** » ou « **Position cartographique** » devra être cochée dans l'onglet « **État** ».

Vous ne pouvez pas modifier la numérotation du point d'eau. Tout numéro attribué à un point d'eau est définitif.

Vous ne pouvez pas modifier le type du point d'eau.

### 3.2.1 - La mise à jour d'un point d'eau. L'onglet « Situation »

Situation Ressources État Documents (1)

Implanté Archivé En Projet

Position SIG X: 666496 Y: 6361010  
 Position parc.: 1821  
 Num. alternatif:   
 Mis en service le: 31  
 Attestation de réception

Service des eaux: SERVICE DES EAUX VILLE DE RODEZ  
 Tél. principal: Astreinte:

Commentaire général

Mis à jour le: 15/09/2020 par CAUSSE EMMANUEL

Particularité d'accès:  Problème de signalisation:  Privé:  Terrain privé:

Accessibilité:   
 Aménagements:   
 Vannes de coupure:

Annuler pos. X

Seuls ces champs peuvent être modifiés. Reportez vous au chapitre « Création d'un point d'eau » pour connaître les informations nécessaires au remplissage.

Le champ « **Service des eaux** » n'apparaîtra pas dans le cas de réserves.

### 3.2.2 - La mise à jour d'un point d'eau. L'onglet « Ressources »

#### 3.2.2.1 - Hydrants

The screenshot shows the 'Ressources' tab with the following sections:

- A. Acteur externe:** Contrôle hydraulique le [30/12/2016] par [Autre acteur].
- B. Débits:** Débit Maxi [0,00] m3/h, A 1 bar [60,00] m3/h.
- C. Pressions:** Statique [5,00] bars, Dynamique [0,00] bars.
- D. Diamètres:** Alimentation [100] mm, Sortie [100] mm.
- Type de réseau:**  Ramifié,  Inconnu,  Non,  Maillé,  Eau brute,  Supprimé,  Oui.
- Tournée de reconnaissance opérationnelle:** N° [000009], Planifiée le [14/09/2020], Réalisée le [14/09/2020], Contrôlée le [15/09/2020], Validée le [15/09/2020].
- Commentaire général:** [Anomalie(s) de performance \*] [ \*Contrôle hydraulique Autre acteur le 30/12/2016 ]
- Mis à jour le:** [15/09/2020] par [CAUSSE EMMANUEL]

Quatre champs sont nécessaires lorsque vous effectuez une mise à jour sur les ressources d'un point d'eau de type hydrant:


**A. Acteur externe.** Renseignez ici la date du contrôle technique ainsi que l'auteur. Pour ce dernier, trois possibilités vous sont offertes : « Service des eaux », « Maire » ou « Autre acteur ». Vous pouvez préciser le nom du service des eaux dans l'onglet « **Situation** ». Si ce dernier n'est pas dans la liste proposée, il faudra l'indiquer dans le champ « **Commentaire général** ».

**B. Débits.** Débit à 1 bar. Vous pouvez aussi renseigner le débit maxi si vous possédez cette information.

**C. Pressions.** Pression Statique. Vous pouvez aussi renseigner la pression dynamique si vous possédez cette information.

**D. Diamètres.** Si vous n'avez pas connaissance de cette information, il suffit d'enregistrer une valeur « Inconnue » ou « Non renseignée » dans le paramètre correspondant.

En fonction des données du contrôle technique, des **anomalies de performance** seront automatiquement générées. Cela sera le cas pour des hydrants dont le débit à 1 bar est inférieur à 20 m<sup>3</sup>/h et la pression statique inférieure à 1 bar.

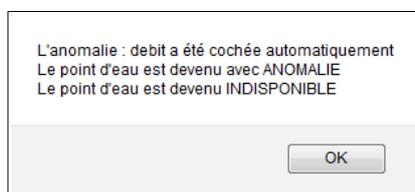

### 3.2.2.2 - Réserves

The screenshot shows the 'Ressources' configuration page. Key elements include:  
- **Acteur externe (A):** Date of technical control (30/12/2016) and actor selection (Autre acteur).  
- **Ressources (B):** Volume (240 m3), Inépuisable, and Volume inconnu options.  
- **Aire d'aspiration aménagée (C):** Check for equipped area and lines selection.  
- **Ré-alimentation:** Recharge rate (0.00 m3/h) and diameter (Inconnu).  
- **Accès (D):** Access type dropdown menu.  
- **Anomalie(s) de performance:** A red box highlights this field, which is populated with '\*Contrôle hydraulique Autre acteur le 30/12/2016'.  
- **Tournée de reconnaissance opérationnelle:** Number (000016) and status (Non planifiée).  
- **Dernière reconnaissance operat. le:** Date field (30/12/2016).  
- **Dernier contrôle technique le:** Date field (30/12/2016).  
- **Mis à jour le:** Date field (09/06/2020) and user (Admin DECI).


Quatre champs sont nécessaires lorsque vous effectuez une mise à jour sur les ressources d'un point d'eau de type réserve:

**A. Acteur externe.** Renseignez ici la date du contrôle technique ainsi que l'auteur. Pour ce dernier, trois possibilités vous sont offertes : « Service des eaux », « Maire » ou « Autre acteur ». Vous pouvez préciser le nom du service des eaux dans l'onglet « Situation ». Si ce dernier n'est pas dans la liste proposée, il faudra l'indiquer dans le champ « Commentaire général ».

**B. Ressources.** Choisissez volume et entrez une valeur si vous connaissez la capacité de la réserve. S'il s'agit d'un point d'aspiration inépuisable, choisissez « Inépuisable ». Si vous n'avez pas connaissance de la capacité de la réserve mais que vous savez qu'elle est supérieure à 30 m<sup>3</sup>, choisissez « Volume inconnu ».

**C. Aire d'aspiration aménagée.** Si la réserve incendie est équipée d'une aire d'aspiration cochez cette case. Si cette aire d'aspiration est équipée d'une ligne fixe, précisez dans « **Commentaire général** » son diamètre de sortie.

**D. Accès.** Renseignez le type d'engin pouvant accéder à la réserve incendie. Si vous n'en avez pas connaissance, choisissez « Non précisé ».

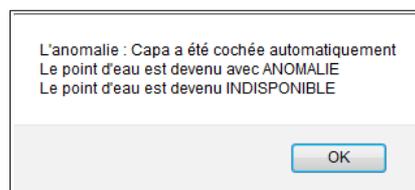

En fonction des données du contrôle technique, des **anomalies de performance** seront automatiquement générées. Pour les réserves un volume minimum de 30 m<sup>3</sup> est nécessaire.

### 3.2.3 - La mise à jour d'un point d'eau. l'onglet « État ».

Cet onglet vous permet de définir des anomalies constatées pour chaque point d'eau mais aussi de définir la disponibilité de ce dernier.

Anomalie(s) répertoriée(s)	
02	<input type="checkbox"/> Point d'eau inaccessible
03	<input type="checkbox"/> Volant HS et carré de manoeuvre absent
06	<input type="checkbox"/> 1/2 raccord détérioré ou cassé
11	<input type="checkbox"/> Visibilité difficile
12	<input type="checkbox"/> Problème d'étanchéité
13	<input type="checkbox"/> Manque bouchon obturateur
14	<input type="checkbox"/> Capot cassé ou absent
16	<input type="checkbox"/> Absence de numérotation
17	<input type="checkbox"/> Peinture en mauvais état
18	<input type="checkbox"/> Problème d'adresse
19	<input type="checkbox"/> Mauvaise position cartographique
20	<input type="checkbox"/> PEI inexistant / Non trouvé

Etat du point d'eau

A.  Avec anomalies

B.  Non conforme

D.  En service

C.  Indisponible

E. du  à   
au  à

Autres anomalies

F.

Observations

G.

Commentaire général

Mis à jour le 15/09/2020  
par CAUSSE EMMANUEL

Sur la partie gauche, vous pouvez cocher les anomalies prédéfinies par le S.D.I.S. En fonction des anomalies cochées, la partie droite de cet onglet se mettra automatiquement à jour.

**A.** Si vous cochez une anomalie noire, cela cochera automatiquement « **Avec anomalies** ».

**A. + B.** Si vous cochez une anomalie bleue, cela cochera automatiquement « **Avec anomalies** » et « **Non conforme** ».

**A. + B. + C. + E.** Si vous cochez une anomalie rouge, cela cochera automatiquement « **Avec anomalies** », « **Non conforme** » et « **Indisponible** ». Il faudra alors renseigner la période d'indisponibilité.

**F. Autres anomalies.** Si vous constatez une anomalie autre que celles répertoriées par le S.D.I.S. indiquez ici ses caractéristiques.

**G. Observations.** Indiquez ici toutes informations permettant la gestion de l'état du point d'eau.

Dans le cas où la mise à jour concernerait un point d'eau qui passerait de l'état « **Indisponible** » à « **En service** », cochez la case « **En service** ». Veillez à vérifier que les cases « **Avec anomalies** » et « **Non conforme** » sont bien décochées si l'ensemble des anomalies ont bien été résolues.

### 3.2.4 - La mise à jour d'un point d'eau. L'onglet « Documents ».

Vous pouvez, pendant une session de mise à jour, ajouter des documents permettant une meilleure connaissance du point d'eau. Ces documents peuvent concerner des plans et/ou des photos pour permettre une meilleure localisation du point d'eau dans le cas d'erreurs sur la position ou l'adresse. Ils peuvent aussi concerner les attestations de réception du point d'eau. La case « **Attestation de réception** » de l'onglet « **Situation** » sera alors à cocher.

Indice	Titre	Type
1	2022003	jpg

Ajouter


Consulter

Extraire

Commentaire général

Mis à jour le 15/09/2020  
par CAUSSE EMMANUEL

Pour ajouter un document, cliquez sur « **Ajouter** ». Une fois chargé, ce dernier apparaîtra dans la liste à la suite des documents déjà existants. Attention la taille des documents ne peut pas dépasser 2,5 Mo.

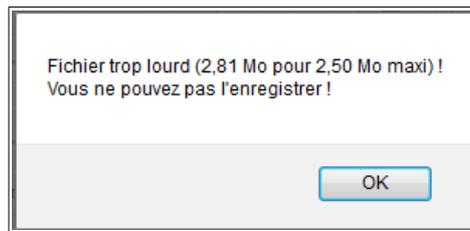

Vous pouvez aussi récupérer les documents de chaque point d'eau. Pour cela cliquez sur « **Extraire** ».

Une fois l'ensemble des éléments du point d'eau mis à jour, cliquez sur « **OK** ».