


Service Départemental
d'Incendie et de Secours



Aveyron

SERVICE DÉPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE
L'AVEYRON
ZA Bel Air
Rue de la Sauvegarde
CS 53121
12031 RODEZ Cedex 9

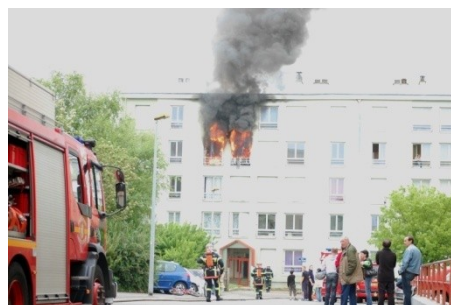

MANUEL D'UTILISATION DU LOGICIEL DE GESTION D.E.C.I.

MAIRIES

Table des matières

1 - 1 - ACCÈS AU LOGICIEL POINT D'EAU.....	3
2 - 2 - LA CONSULTATION DES POINTS D'EAU D'UN TERRITOIRE.....	4
2.1 - L'export des données : les outils « Aperçu » et « Exporter ».....	4
<u>2.1.1 - L'outil « Aperçu ».....</u>	<u>4</u>
<u>2.1.2 - L'outil « Exporter ».....</u>	<u>6</u>
2.2 - L'outil « Critères ».....	7
2.3 - L'outil « Cartographie ».....	8
2.4 - La fiche d'un point d'eau.....	9
<u>2.4.1 - L'identification générale.....</u>	<u>9</u>
<u>2.4.2 - Les onglets d'information. L'onglet « Situation ».....</u>	<u>10</u>
<u>2.4.3 - Les onglets d'information. L'onglet « Ressources ».....</u>	<u>11</u>
<u>2.4.4 - Les onglets d'information. L'onglet « État ».....</u>	<u>11</u>
<u>2.4.5 - Les onglets d'information. L'onglet « Localisation ».....</u>	<u>12</u>
<u>2.4.6 - Les onglets d'information. L'onglet « Documents ».....</u>	<u>13</u>
3 - 3 - PROCÉDURES DE CRÉATION ET MISE À JOUR DES POINTS D'EAU.....	14
3.1 - Création d'un point d'eau.....	14
<u>3.1.1 - Le remplissage de la fiche d'un nouveau point d'eau. L'onglet « Situation ».....</u>	<u>15</u>
<u>3.1.2 - Le remplissage de la fiche d'un nouveau point d'eau. L'onglet « Ressources ».....</u>	<u>16</u>
<u>3.1.2.1 - Hydrants.....</u>	<u>16</u>
<u>3.1.2.2 - Réserves.....</u>	<u>17</u>
<u>3.1.3 - Le remplissage de la fiche d'un nouveau point d'eau. L'onglet « État ».....</u>	<u>17</u>
3.2 - Modification d'un point d'eau.....	18
<u>3.2.1 - La mise à jour d'un point d'eau. L'onglet « Situation ».....</u>	<u>19</u>
<u>3.2.2 - La mise à jour d'un point d'eau. L'onglet « Ressources ».....</u>	<u>19</u>
<u>3.2.2.1 - Hydrants.....</u>	<u>19</u>
<u>3.2.2.2 - Réserves.....</u>	<u>20</u>
<u>3.2.3 - La mise à jour d'un point d'eau. l'onglet « État ».....</u>	<u>21</u>
<u>3.2.4 - La mise à jour d'un point d'eau. L'onglet « Documents ».....</u>	<u>22</u>

1 - ACCÈS AU LOGICIEL POINT D'EAU.

Accédez au site internet <https://deci.sdis12.fr/>

The screenshot shows the login interface for 'Points d'eau'. At the top, there is a 'Quitter' button. The main section is titled 'Identification' and contains two input fields: 'Utilisateur' and 'Mot de passe', both highlighted with a red box and labeled '1.'. Below these fields is a dropdown menu for 'Année' set to '2024', also highlighted with a red box and labeled '2.'. A 'Connexion' button is located to the right of the dropdown. The bottom of the page features the 'SDIS12' logo, the version 'V 23.2.8.31', and the 'Berger Levraut' logo.

1. Entrez votre
nom d'utilisateur et votre
mot de passe.

Cliquez sur « **Connexion** ».

2. Cette page d'accueil vous indique :

- Le type de base de données que vous allez consulter :
 - **SDIS12** : correspond à la base de données de production. Toute modification sur cette base sera intégrée aux bases opérationnelles du S.D.I.S. 12.
- L'année d'exercice de gestion de la D.E.C.I. de votre territoire. À des fins de consultation, il est possible de visualiser les années précédentes.

Pour accéder aux points d'eau, cliquez sur « **Infocentre D.E.C.I.** »

The screenshot shows the 'Points d'eau et tournées' dashboard. At the top, there is a navigation bar with 'Identification > Accueil' on the left and '2024' on the right. The main title is 'Points d'eau et tournées' with a red fire hydrant icon. Below the title is a refresh button. The central content area is titled 'PEI' and contains a red box highlighting the link 'Infocentre D.E.C.I. (388)'. Below this link are several sub-links: 'Cartographie', 'Liste des points d'eau', and 'Statistiques'. Further down are links for 'Recherches multicritères', 'Tableau de synthèse', 'Fiches de situation, ressources, état et localisation des PEI', and 'Statistiques'. At the bottom of the central area, there are two status indicators: '6 PEI indisponible(s)' and '47 PEI non-conforme'. Below these are two more status indicators: '1 PEI indispo en période dépassée'. The bottom of the page features the 'Berger Levraut' logo and the version 'V 23.2.8.31'.

2 - LA CONSULTATION DES POINTS D'EAU D'UN TERRITOIRE.

Une fois que vous avez cliqué sur le menu « **Infocentre D.E.C.I.** », vous accédez au « **Tableau de résultats** ». Vous trouverez ici la liste de l'ensemble des points d'eau de votre territoire ainsi qu'un résumé des informations associées à chaque point d'eau (implantation, commune, type, état...).

The screenshot shows the 'Tableau de résultats' (Results Table) interface. At the top, there are navigation tabs: 'Critères de sélection', 'Tableau de résultats' (highlighted), 'Cartographie', and 'Synthèses et Statistiques'. The main table lists water points with columns: Ets, Insee, Commune, N°, Type, État, Ano, Acc, Sig, Adresse, Tournée, CS1, Nom du CS1, and a checkbox. The table contains 7 rows of data. On the right side, there is a sidebar with a list of numbered options: 1. Aperçu, 2. Critères, 3. Fiches, 4. Nouveau PEI, 5. Exporter, 6. Nombre (385) and Indispo. (5), and 7. LEGENDE: Couleur de ligne (PEI archivé, PEI en projet, Gris à noir: PEI implanté, Gris Clair: Sans tournée période échue, Gris foncé: Tournée non réalisée, Noir: Tournée réalisée).

Ets	Insee	Commune	N°	Type	État	Ano	Acc	Sig	Adresse	Tournée	CS1	Nom du CS1	
Voie publique	12202	RODEZ	00001	PI	✓	✓	✓	✓	S/C RODEZ RUE DE LA COMTESSE CECILE CENTRE BOURG RODEZ SUR LE TROTTOIR ENTRE LE N°12 ET LE N°14 (IMMEUBLES LES TERRASSES DU MIDI)	Non planifiée	500	RODEZ	☐
Voie publique	12202	RODEZ	00002	PI	✓	✓	✓	✓	S/C RODEZ RUE SARRUS CENTRE BOURG RODEZ COTE GAUCHE DE LA VOIE AU NIVEAU DU CARREFOUR DES AVENUES DU DR BONNEFOUS ET QUINZE ARBRES	Non planifiée	500	RODEZ	☐
Voie publique	12202	RODEZ	00003	PI	✓	✓	✓	✓	S/C RODEZ RUE GRANDET CENTRE BOURG RODEZ COTE GAUCHE DE LA RUE EN MONTANT 80m APRES LA RUE VAISSE VILLIERS, FACE AU N°11	Non planifiée	500	RODEZ	☐
Voie publique	12202	RODEZ	00004	PI	✓	✓	✓	✓	S/C RODEZ RUE VAISSE VILLIERS CENTRE BOURG RODEZ LYCEE ST JOSEPH	Non planifiée	500	RODEZ	☐
Voie publique	12202	RODEZ	00005	PI	✓	✓	✓	✓	S/C RODEZ RUE DE LAUMIERE CENTRE BOURG RODEZ COTE GAUCHE CONTRE LA MAISON AU DEPART DE LA VOIE, A L'ANGLE DE LA RUE DU BOURGUET NAU	Non planifiée	500	RODEZ	☐
Voie publique	12202	RODEZ	00006	PI	✗	✓	✓	✓	S/C RODEZ CITE DE LA BOULE D'OR CITE DE LA BOULE D'OR CENTRE BOURG RODEZ AU FOND DE LA RUE FRERES DE TURENNE FACE AU N°2 (ENTREE N°2 DU LYCEE FRANCOIS D'ESTAING - CEDEC)	Non planifiée	500	RODEZ	☐
Voie publique	12202	RODEZ	00007	PI	✓	✓	✓	✓	S/C RODEZ RUE BETEILLE CENTRE BOURG RODEZ COTE DROIT DE LA VOIE EN MONTANT DEVANT	Non planifiée	500	RODEZ	☐

La barre d'outils à droite de l'écran vous permet :

1. D'exporter sous format PDF la liste de l'ensemble des points d'eau de votre territoire ou des points d'eau sélectionnés selon des « **Critères** »
2. De définir des « **Critères** » de sélection vous permettant d'affiner la recherche de vos points d'eau.
3. D'afficher les fiches individuelles de chaque point d'eau.
4. D'afficher la cartographie.
5. D'exporter sous format excel l'ensemble des points d'eau de votre territoire ou des points d'eau sélectionnés selon des « **Critères** ».
6. De connaître le nombre de points d'eau de votre territoire dont le nombre de points d'eau indisponibles.
7. De comprendre la symbologie de chaque ligne.

2.1 - L'export des données : les outils « Aperçu » et « Exporter ».

2.1.1 - L'outil « Aperçu ».

L'outil « **Aperçu** » vous permet d'exporter sous format PDF la liste des points d'eau de votre territoire. La fenêtre de saisie du titre du tableau vous est présentée, entrez les éléments que vous souhaitez voir apparaître puis cliquez sur le type d'export. Trois sont disponibles :

Impression de la liste des points d'eau :

[Retour](#)

Titre du tableau :

Simple **Détailée** **Fiches**

Implantation, adresse, diamètres, volumes, débits, pressions Réserves...

Adresse, diamètres, Anomalies, observations,

☐ Débits
☐ Pressions
☐ Volumes
☐ Nouvelle page par commune

☒ Le tableau des pressions
☒ Avec valeurs
☒ Le tableau des débits
☒ Avec valeurs
☒ Le tableau des volumes
☒ Avec valeurs
☐ La numérotation alternative
☒ Les anomalies et observations
☐ Historique des contrôles techniques (annexe)

- l'option « Simple » vous permet d'avoir un aperçu de la liste des points d'eau de votre territoire.

Aperçu simple de la liste des points d'eau									Légende			02/07/2018									
									• Etat • Anomalie • Accès • Signalisation			✗ Indisponible ✗ Avec anomalies ✗ Non autorisée ✗ Problématique			✓ En service ✓ Sans anomalies ✓ Sans anomalie ✓ Autorisée			✗ Non conforme ✗ en service			
Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E t a	A n o	S i g	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit A 1 bar	Débit A 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Ré alim	Débit réel m3/h	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve inc
Voie publique	12202	RODEZ	1	PI	✓	✓	✓✗	RUE DE LA COMTESSE CECILE CENTRE BOURG RODEZ SUR LE TROTTOIR ENTRE LE N°8-12 ET LE N°8-14 (IMMEUBLES LES TERRASSES DU MIDI)	5,0			60		100	100		☐	☐			
Voie publique	12202	RODEZ	2	PI	✓	✓	✓✗	RUE SARRUS CENTRE BOURG RODEZ COTE GAUCHE DE LA VOIE AU NIVEAU DU CARREFOUR DES AVENUES DU DR BONNEFOUS ET QUINZE ARBRES	4,0			60		100	100		☐	☐			
Voie publique	12202	RODEZ	3	PI	✓	✓	✓✗	RUE GRANDET CENTRE BOURG RODEZ COTE GAUCHE DE LA RUE EN MONTANT 60m APRES LA RUE VAISSSE VILLIERS, FACE AU N°8-11	6,0			60		100	100		☐	☐			
Voie publique	12202	RODEZ	4	PI	✓	✓	✓✗	RUE VAISSSE VILLIERS CENTRE BOURG RODEZ LYCEE ST JOSEPH - INACCESSIBLE EN 2016 EN RAISON DU BARRIAGE DU CHANTIER	6,0			60		100	100		☐	☐			
Voie publique	12202	RODEZ	5	PI	✓	✓	✓✗	RUE DE LAUMIERE CENTRE BOURG RODEZ COTE GAUCHE CONTRE LA MAISON AU DEPART DE LA VOIE, A L'ANGLE DE LA RUE DU BOURGUET NAU	4,0			60		100	100		☐	☐			
Voie publique	12202	RODEZ	6	PI	✓	✓	✓✗	CITE DE LA BOULE D'OR COTE DE LA BOULE D'OR CENTRE BOURG RODEZ AU FOND DE LA RUE FRERES DE TURENNE, FACE AU N°8-2 (ENTREE N°8-2 DU LYCEE FRANCOIS D'ESTAING - CEDEC)	6,0			60		100	100		☐	☐			

- l'option « Liste détaillée » vous permet d'avoir un aperçu de la liste des points d'eau de votre territoire agrémenté des anomalies et observations, avec la possibilité d'inclure au choix dans celle-ci les débits, pressions et volumes.

02/07/2018

Aperçu détaillée de la liste des points d'eau avec débit, pression, volumes

Hydrants

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- ✗ Indisponible
- ✗ Avec anomalies
- ✗ Non autorisée
- ✗ Problématique
- ✓ En service
- ✓ Sans anomalie
- ✓ Autorisée
- ✗ Non conforme en service

			Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Signal.	Anomalies	Observations	
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique					
529	BI	IMPASSE SAINTE BARBE CENTRE BOURG RODEZ AU PIED DE LA TOUR DANS LA COUR DU CSP LOUIS DAUSSE	Inconnu	Inconnu	80			3,0		✓	✓	✓	✗	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2016
530	BI	RUE GARRIQUE RICARD CENTRE BOURG RODEZ DEVANT LA SANDWICHERIE LA MIE CALINE - D100	100	100	60			4,0		✓	✓	✓	✗	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2016
531	BI	RUE DE MONTCALM CENTRE BOURG RODEZ D100	Inconnu	100						✓	✓	✓	✗	
604	PI	RUE VIEUSSENS CENTRE BOURG RODEZ DANS L'ENCEINTE DU LYCEE FOCH, COTE GAUCHE APRES LE PORTAIL FACE MAISON STADE RODEZ AVEYRON RUGBY	100	100	50			5,0		✓	✓	✓	✗	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2016
605	PI	RUE VIEUSSENS CENTRE BOURG RODEZ DANS L'ENCEINTE DU LYCEE FOCH, PROCHE INTERNAT	100	100	50			6,0		✓	✓	✓	✗	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2016
606	PI	AVENUE DE L'EUROPE AVENUE DE L'EUROPE LIEU-DIT BOURRAN DANS L'ENCEINTE DE LA GENDARMERIE BÉTEILLE, DANS LE MASSIF FACE AU RELAIS RADIO	100	100	110			5,0		✓	✓	✓	✗	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2016
607	PI	AVENUE DE LA GINESTE - RD 840 CENTRE BOURG RODEZ COTE DROIT DE LA VOIE VERS LE DRIVE LECLERC, DERRIERE LA PHARMACIE	100	100	60			10,0		✓	✓	✓	✗	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2016
609	PI	RUE LOUIS BLANC CENTRE BOURG RODEZ COUR DU CENTRE ADMINISTRATIF FOCH (PREFECTURE), DERRIERE L'ARBRE COTE GAUCHE 5m APRES LA BARRIERE	100	100	150			4,0		✓	✓	✓	✗	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2016

- l'option « **Fiches** » vous permet d'avoir un aperçu des fiches de chaque points d'eau.

Fiche modifiée le 31/05/2018		Fiche d'un point d'eau		Edité le 02/07/2018	
Commune 12202 RODEZ		C.I.S. 1 RODEZ			
Implantation Voie publique					
Numéro 529		Type BI			
Etat	En service Conforme	Anomalies	Accès	Signalisation	
	✓	✓	✓	✗	
Mise en service le / /		Attestation ☐			
Dernier Ctrl. Tech. 30/12/2016		(Autre acteur)			
Dernière Reco. Opé. / /		Document(s) ☐			
Adresse IMPASSE SAINTE BARBE CENTRE BOURG RODEZ AU PIED DE LA TOUR DANS LA COUR DU CSP LOUIS DAUSSE		Accessibilité			
(Domaine privé)					
Aménagements		Vannes de coupure			
Localisations	Parcelle : 1821	Service des eaux : NC			
	Position SIG X : 666 012,00				
	Position SIG Y : 6 362 438,00				
Débits (m3 / h)	SDIS / Externe *	Diamètres (mm)		Pressions (bars) SDIS / Externe *	
Maxi		Alimentation Inconnu		Statique	
A 1 bar	80,00	Sortie Inconnu		Dynamique	
* Contrôle technique d'un acteur externe					
Observations					
Anomalies répertoriées			Autres anomalies		
Commentaire général					

2.1.2 - L'outil « Exporter ».

Export des points d'eau :

[Annuler](#)

Simple

Etablissement,
Insee,
Commune,
Numéro,
Type,
Etat,
Ano,
Acc.,
Sig.,
Adresse,
Tournée,
CS1,
Nom du CS1

Mesures

Etablissement,
Insee,
Commune,
Numéro,
Type,
Etat,
Ano,
Acc.,
Sig.,
Adresse,
Tournée,
CS1,
Nom du CS1
Dates Ctrl. Tech.,
Mesures

L'outil « **Exporter** » vous permet de récupérer sous format excel, les données liées à l'ensemble des points d'eau de votre territoire ou celles liées à une sélection selon des critères définis. Deux types d'exports sont disponibles :

- l'option « **Simple** » vous permet d'exporter la liste des points d'eau sans les mesures.
- l'option « **Mesures** » vous permet d'exporter la liste des points d'eau avec les mesures.

2.2 - L'outil « Critères ».

L'outil « **Critères** » vous permet de personnaliser la recherche des points d'eau présents sur votre territoire.


Sur l'onglet « **Critères de sélection** », vous disposez d'un choix multi-critères par des positionnements de radio-boutons, des sélections dans les listes déroulantes ou la saisie de mots contenus dans le champ « Adresse ».

Une fois vos critères de sélection définis, vous pouvez cliquer sur cinq boutons différents :

1. « **Critères par défaut** » permet de réinitialiser les critères définis par défaut.
2. « **Tableau** » permet d'afficher la liste des points d'eau correspondant aux critères sélectionnés. Il est aussi possible d'y accéder via l'onglet « **Tableau de résultats** ».
3. « **Fiches** » permet de faire apparaître les fiches de point d'eau selon les critères sélectionnés, dans l'ordre de leur numérotation.
4. « **Nouveau PEI** » permet de créer un point d'eau.

2.3 - L'outil « Cartographie ».

L'outil « **Cartographie** » vous permet de visualiser le point d'eau sur la cartographie.

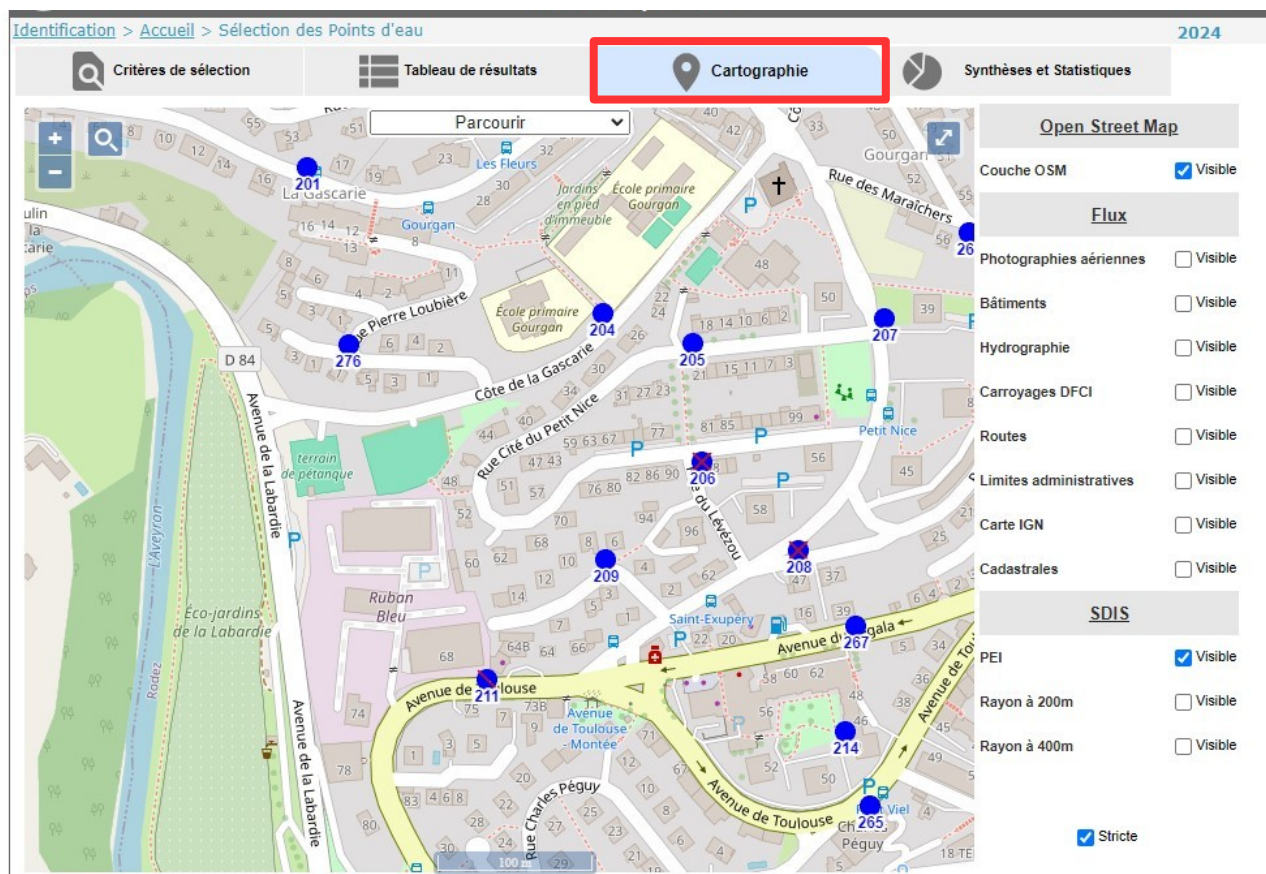

L'outil « **Cartographie** » vous permet d'accéder à différents fonds de plan(OpenStreetMap, IGN,...).

2.4 - La fiche d'un point d'eau.

La fiche d'un point d'eau est constituée d'une partie haute d'identification générale et de cinq onglets.

2.4.1 - L'identification générale.

L'identification générale permet de connaître l'implantation, le centre de secours gérant la reconnaissance opérationnelle, l'adresse, le numéro (code INSEE de la commune + numéro unique) et le type d'un point d'eau.

Identification > Accueil > Sélection des Points d'eau > Détails d'un point d'eau

2024

330 / 385

État Anomalies Accès Sign.

N° 12202-00346

Type Poteau Incendie

Famille Hydrants Genre Poteaux

Visualisation historique

précédente suivante

Situation Ressources État Localisation (5) Documents (1)

Implanté Archivé En Projet

Parcourir

Position SIG X 665609

Y 6361522

Position parc. 1821

Num. alternatif

Num. SIG 9377

Mis en service le 31

Service des eaux SERVICE DES EAUX RODEZ AGGLO

Tél. principal 0645814257

Astreinte 0687335125

Modèle <Inconnu>

Mis à jour le 11/04/2023

par CAUSSE EMMANUEL

Vous avez la possibilité :

1. De consulter l'historique des années antérieures

Visualisation historique

Année précédente

Année en cours

précédente suivante

2 / 371

2. D'accéder à la fiche suivante ou précédente. D'aller directement à la première ou dernière fiche.

3. De visualiser l'état global du point d'eau :

État Anomalies Accès Sign.

✗ ✗ ✓ ✓

- Le 1^{er} : « État » représente la disponibilité et la conformité du point d'eau, il peut prendre 3 valeurs :

- ✓ Disponible et conforme D.E.C.I.
- ✗ Disponible mais NON conforme D.E.C.I.
- ✗ NON disponible, hors service.

● Le 2^{ème} : « Anomalies » n'influe ni sur la disponibilité ni sur la conformité, c'est un simple indicateur de présence d'anomalie :

☒ Sans anomalie.

☒ Avec anomalie(s).

● Le 3^{ème} : « Accès » est un indicateur d'accessibilité du point d'eau :

☒ Accessibilité correcte.

☒ Problème ou restriction d'accès.

● Le 4^{ème} : « Signalisation » est un indicateur de signalisation :

☒ Signalisation correcte.

☒ Problème de signalisation.

4. Créer ou modifier le point d'eau.

2.4.2 - Les onglets d'information. L'onglet « Situation »

L'onglet « **Situation** » permet d'avoir des informations supplémentaires sur la localisation et la gestion du point d'eau.

Identification > Accueil > Sélection des Points d'eau > Détails d'un point d'eau

2024

330 / 385

Point d'eau EN SERVICE et CONFORME

État Anomalies Accès Sign.

N° 12202-00346

Type Poteau Incendie

Famille Hydrants Genre Poteaux

Implantation <Voie publique>

Commune/S.com RODEZ RODEZ

CIS (1) 1er appel RODEZ

N° dans la voie Voie

ESPLANADE DES RUTENES

Visualisation historique

Précision d'adresse

CENTRE BOURG RODEZ
DANS LE JARDIN PUBLIC DU FOIRAIL, 15m A
L'ENTREE DU MUSEE SOULAGES

précédente suivante

Situation Ressources État Localisation (5) Documents (1)

Implanté Archivé En Projet

Position SIG X 665609

Y 6361522

Position parc. 1821

Num. alternatif

Num. SIG 9377

Mis en service le 31

Attestation de réception

Service des eaux SERVICE DES EAUX RODEZ AGGLO

Tél. principal 0645814257 Astreinte 0687335125

Commentaire général

Parcourir

Soulages

Café.Brás

Jardin du Foirail

50 m

Particularité d'accès

Problème de signalisation

Privé

Terrain privé

Accessibilité

Aménagements

Vannes de coupure

Modèle <Inconnu>

Mis à jour le 11/04/2023

par CAUSSE EMMANUEL

2.4.3 - Les onglets d'information. L'onglet « Ressources ».

L'onglet « **Ressources** » varie en fonction de la nature du point d'eau :

- Pour les hydrants (points d'eau sur réseau : Poteau Incendie, Bouche Incendie), il est possible de consulter la dernière mesure hydraulique.

Situation Ressources État Localisation (4) Documents (1)

Anomalie(s) de performance *

Tournée de reconnaissance opérationnelle
N° 000009 / ☐ Exportée
Non planifiée

Acteur externe
Contrôle hydraulique le 30/12/2016 31
par Autre acteur

Débits
Maxi 0.00 m3/h
A 1 bar 60.00 m3/h

Pressions
Statique 5.00 bars
Dynamique 0.00 bars

*Contrôle hydraulique Autre acteur le 30/12/2016

Dernière reconnaissance operat. le 17/10/2023 31
Dernier contrôle technique le 30/12/2016
(Contrôle hydraulique Autre acteur)

Diamètres
Ali. 100 mm
Sor. 100 mm

Type de réseau
☒ Ramifié ☐ Surpressé
☐ Maillé ☐ Non
☐ Inconnu ☐ Oui
☐ Eau brute

Volume Altitude Réserve incendie

Commentaire général

Mis à jour le 29/05/2024
par CREYSSELS ARNAUD

- Pour les réserves, il est possible de consulter les informations concernant les ressources de cette dernière.

Situation Ressources État Localisation (6) Documents (1)

Ressources
☒ Volume 240 m3
☐ Inépuisable
☐ Volume inconnu

Acteur externe
Contrôle hydraulique le 30/12/2016 31
par Autre acteur

☐ Aire d'aspiration aménagée
Lignes d'aspiration

Ré-alimentation
☐ Réalimentation : Débit 0.00 m3 / h
☐ sur réserve
Diamètre Inconnu

Accès
Non précisé

Anomalie(s) de performance *

Tournée de reconnaissance opérationnelle
N° 000016 / ☐ Exportée
Non planifiée

Dernière reconnaissance operat. le 17/07/2023 31
Dernier contrôle technique le 30/12/2016
(Contrôle hydraulique Autre acteur)

*Contrôle hydraulique Autre acteur le 30/12/2016

Commentaire général

Mis à jour le 17/07/2023
par CAUSSE EMMANUEL

2.4.4 - Les onglets d'information. l'Onglet « État ».

L'onglet « **État** » vous permet de visualiser ou cocher les différentes anomalies constatées sur un point d'eau. Elles sont de trois types :

- **Noir** permettant la signalisation d'une anomalie mais laissant le point d'eau conforme et disponible
- **Bleu** pour des anomalies rendant le point d'eau non conforme (par rapport aux normes établies dans le R.D.D.E.C.I.) mais utilisable.
- **Rouge** pour des anomalies rendant le point d'eau indisponible.

Situation

Ressources

État

Localisation (5)

Documents (1)

Anomalie(s) répertoriée(s)

02	☐	Point d'eau inaccessible
03	☐	Volant HS et carré de manoeuvre absent
06	☐	1/2 raccord détérioré ou cassé
11	☐	Visibilité difficile
12	☐	Problème d'étanchéité
13	☐	Manque bouchon obturateur
14	☐	Capot cassé ou absent
16	☐	Absence de numérotation
17	☐	Peinture en mauvais état
18	☐	Problème d'adresse
19	☐	Mauvaise position cartographique
20	☐	PEI inexistant / Non trouvé

Etat du point d'eau

☐ Avec anomalies
☐ Non conforme
☒ En service
☐ Indisponible

du à

au à

Autres anomalies

Observations

Commentaire général

Mis à jour le

par

2.4.5 - Les onglets d'information. l'Onglet « Localisation ».

L'onglet « Localisation » propose une analyse des ressources de proximité du point d'eau selon deux rayons définis (200m et 400m). Il est également possible d'entrer un autre rayon en activant « **Autre rayon** » et en y indiquant la distance désirée (maximum 999m). Attention, il s'agit d'un rayon à vol d'oiseau.

La ligne située au-dessus du tableau vous indique le nombre de points d'eau indisponibles sur le nombre total présents dans le rayon concerné. Les ressources sont affichées dans le tableau par ordre d'éloignement croissant, un double clic sur une des lignes vous positionnera sur sa fiche.

Identification > Accueil > Sélection des Points d'eau > Détails d'un point d'eau
2024

Implantation

<Voie publique>

Commune/S.com

RODEZ

CIS (1)

1er appel

N° dans la voie

Voie

RUE SARRUS

Visualisation historique

précédente

suivante

Précision d'adresse

CENTRE BOURG RODEZ

COTE GAUCHE DE LA VOIE AU NIVEAU DU

CARREFOUR DES AVENUES DU DR BONNEFOUS ET

État

Ano

Acc

Sig

Point d'eau EN SERVICE et CONFORME

État

Anomalies

Accès

Sign.

N°

12202-

00002

Type

Poteau Incendie

Famille

Hydrants

Genre

Poteaux

Valider

Annuler

200 m

400 m

Autre rayon

200 m

Aucun PEI indisponible sur un total de 5 dans un rayon de 200 mètres.

Commune	Implantation	Numéro	Type	Adresse	État	Ano	Acc	Sig	Distance	Débit	Vol.	Sim.
RODEZ		00216	Poteau Incendie	RUE GRANDET CENTRE BOURG RODEZ COTE DROIT DE LA VOIE EN DESCENDANT JUSTE APRES LE SQUARE MARIE THERESE ASTRUC, DEVANT LE N°55	✓	✓	✓	i	87,93	60		☐
RODEZ		00255	Poteau Incendie	RUE SARRUS CENTRE BOURG RODEZ A GAUCHE EN DESCENDANT DANS LA PARTIE DE VOIE QUI REJOINT L'AVENUE DES QUINZE ARBRES, FACE AU N°28 BIS	✓	✓	✓	i	120,70	60		☐
RODEZ		00040	Poteau Incendie	RUE SADI CARNOT CENTRE BOURG RODEZ COTE DROIT DE LA VOIE FACE AU 1er IMMEUBLE (N°5)	✓	✓	✓	i	157,49	25		☐
RODEZ		00256	Poteau Incendie	RUE SARRUS CENTRE BOURG RODEZ COTE DROIT DE LA RUE EN DESCENDANT A L'ANGLE DE LA RUE PERIE DEVANT LE PORTAIL D'ENTREE DE	✗	i	✓	i	168,40	60		☐

Commentaire général

Cumuls théoriques

265

Simultanées

Mis à jour le

17/10/2023

par

CAUSSE EMMANUEL

2.4.6 - Les onglets d'information. L'onglet « Documents ».

L'onglet « **Documents** » vous permet de consulter ou d'insérer des documents liés au point d'eau (fiches de réception, photos...).

Situation

Ressources

État

Localisation (5)

Documents (1)

documents, images

Indice	Titre	Type	Communal
1	202002	.jpg	☐

Titrer

Ajouter

Supprimer

Éditer

Extraire

Commentaire général

Mis à jour le

17/10/2023

par

CAUSSE EMMANUEL

Aperçu photo, image

3 - PROCÉDURES DE CRÉATION ET MISE À JOUR DES POINTS D'EAU.

3.1 - Création d'un point d'eau.

Les créations de point d'eau sont dans un premier temps intégrées en projet. Après validation du S.D.I.S., ces points d'eau sont ajoutés dans la base de données D.E.C.I. et un numéro unique leur est attribué.

Après vous être connecté, cliquez sur le bouton « **Nouveau PEI** » de l'onglet « **Tableau de résultats** ».

The screenshot shows the 'Sélection des Points d'eau' interface. The 'Critères par défaut' sidebar on the right contains a red box around the 'Nouveau PEI' button. The main area is divided into several sections: 'Situation' (Statut, INSEE/Commune, Sous-commune, N° de PEI, Voie, Préc. d'adresse), 'Défense' (C.I.S., Groupement, Compagnie), and 'Ressources et réseaux' (Type de réseau, Tournées, Service des eaux). The 'Etat' section on the right includes filters for 'Etat' (Tous, En service, Indisponibles), 'Conformité' (Tous, Conformes, Non conformes), 'Anomalie(s)' (Tous, Sans, Avec), 'Indisponibilité' (Du, au), 'Signalisation' (Tous, Bonne, Mauvaise), and 'Accessibilité' (Tous, Accessibles, Non accessibles). The 'Anomalies constatées' table lists 16 items, with the first item 'Point d'eau Inaccessible' highlighted. The 'Multi-sélections' section at the bottom right shows 'ET' and 'OU' options.

ou sur « **Nouveau** » sur la fiche d'un point d'eau.

The screenshot shows the 'Détails d'un point d'eau' interface. The 'Nouveau' button is highlighted in red. The interface is divided into several sections: 'Implantation' (Commune, CIS, N° dans la voie, Voie, Précision d'adresse), 'Ressources' (Type de réseau, Tournées, Service des eaux), 'Etat' (Point d'eau EN SERVICE et CONFORME, N°, Type, Famille, Genre), 'Localisation' (Map, Localisation (4)), and 'Documents' (Documents (1)). The 'Etat' section shows a green checkmark for 'Point d'eau EN SERVICE et CONFORME'. The 'Localisation' section shows a map with a blue dot indicating the location. The 'Documents' section shows a list of documents. The 'Nouveau' button is highlighted in red in the 'Etat' section.

3.1.1 - Le remplissage de la fiche d'un nouveau point d'eau. L'onglet « Situation »

Identification > Accueil > Sélection des Points d'eau > Détails d'un point d'eau 2024

Implantation: <Voie publique>
Commune/S.com: RODEZ <Aucun>
CIS (1): 1er appel RODEZ

N° dans la voie: A. Voie: <Inconnue> B.
Précision d'adresse: C.

Visualisation historique: précédente suivante

Situation Ressources État Localisation

☒ Implanté ☐ Archivé ☐ En Projet

Position SIG X: 0 Y: E. 0
Position parc.:
Num. alternatif: F.
Num. SIG: 0
Mis en service le: 31
☐ Attestation de réception
Service des eaux: <Aucun> D.
Tél. principal: Astreinte:
Commentaire général:

Point d'eau EN SERVICE et CONFORME
État: ✓ Anomalies: ✓ Accès: ✓ Sign.: ✓
N°: 12202- 00418
Type: Bouche Incendie D.
Famille: Hydrants Genre: Bouches

Valider ✓ Annuler ✗

G. ☐ Particularité d'accès H. ☐ Problème de signalisation ☐ Privé ☐ Terrain privé

Accessibilité: I.
Aménagements: J.
Vannes de coupure: K.
Modèle: <Inconnu>
Mis à jour le: par:

Il s'agit dans un premier temps de localiser le point d'eau. Pour cela il faut utiliser l'onglet « **Situation** ». Les champs à renseigner sont :

A. N° dans la voie

B. Voie. Il s'agit d'une liste déroulante des voies existant dans la base de données de localisation du S.D.I.S. Si vous constatez que la voie n'existe pas dans cette liste, il faut la renseigner dans le champ « **Commentaire général** ».


C. Précision d'adresse. Permet d'ajouter des informations supplémentaires aidant à la localisation du point d'eau. Exemple : « *à l'intersection de la rue Droite et de l'Avenue Courbe* ».

D. Type. Le type pré-remplit les champs « **Famille** » et « **Genre** ». Si le point d'eau appartient à la famille des hydrants, il vous sera demandé de renseigner le champ « **Service des eaux** ». Si le service des eaux de votre commune n'apparaît pas dans la liste déroulante, merci de le préciser dans le champ « **Commentaire général** ».

E. Position SIG. Si vous connaissez les coordonnées (Lambert 93 en m) de la position du point d'eau, vous pouvez les renseigner dans ces champs. Vous pouvez également utiliser la cartographie pour positionner le point d'eau en cliquant sur ([Positionner](#))

F. Num. alternatif. Il s'agit du numéro alternatif du point d'eau. Ce numéro peut par exemple correspondre à l'identifiant de votre gestionnaire de réseau.

G. Particularité d'accès. Cochez cette case si l'accès au point d'eau nécessite de prendre des précautions. Une fenêtre s'ouvrira vous demandant si l'accès au point d'eau peut engendrer un indisponibilité. Cela peut être le cas si le point d'eau est inaccessible aux engins et aux hommes. Précisez dans le champ « **Accessibilité** » les particularités d'accès.

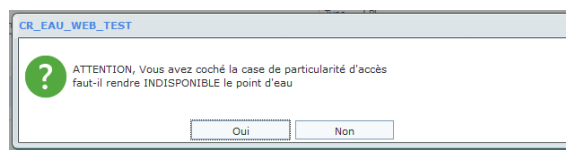

H. Problème de signalisation. Si le point d'eau n'est pas numéroté, cochez cette case.

I. Privé. Si le point d'eau appartient à un réseau et/ou établissement privé, cochez cette case. Merci d'indiquer dans le champ « **Commentaire général** » le nom, ainsi que les coordonnées du propriétaire.

J. Aménagements. Mentionnez tous les aménagements spéciaux en place pour le point d'eau.

K. Vannes de coupure. Pour les hydrants, ce champ permet de décrire l'emplacement des vannes de coupure.

3.1.2 - Le remplissage de la fiche d'un nouveau point d'eau. L'onglet « Ressources »

3.1.2.1 - *Hydrants*

Pour les hydrants, l'onglet des ressources contient les champs Débits, Diamètres, Acteur externe, Pressions et Type de réseau. Les diamètres (**A.**) doivent être obligatoirement renseignés. Si vous n'avez pas connaissance de cette information, il suffit d'enregistrer une valeur « Inconnue » ou « Non renseignée » dans le paramètre correspondant.

3.1.2.2 - Réserves

Pour l'ensemble des réserves, l'onglet des ressources ne contient que le volume, ou l'annotation « inépuisable » ou « volume inconnu ». Il est possible de renseigner le type d'engin pouvant y accéder (« **Accès** ») ainsi que le diamètre de la ligne d'aspiration si une aire d'aspiration est aménagée.

The screenshot shows the 'Ressources' tab selected. It contains several sections:

- Ressources:** Radio buttons for 'Volume' (selected), 'Inépuisable', and 'Volume inconnu'. A text field shows '0 m3'.
- Acteur externe:** A section for 'Contrôle hydraulique le' with a date picker set to '31' and 'par' set to 'Aucun'.
- Aire d'aspiration aménagée:** A checkbox (unchecked) and a dropdown for 'Lignes d'aspiration'.
- Ré-alimentation:** A checkbox for 'Réalimentation' (unchecked) with a 'Débit' field set to '0.00 m3 / h' and a 'Diamètre' dropdown.
- Accès:** A dropdown menu set to 'Non précisé'.
- Anomalie(s) de performance *:** A large empty text area with a note '*Contrôle technique S.D.I.S.' below it.
- Tournée:** Fields for 'N°', 'Exportée' (checkbox), 'Non planifiée', 'Dernière reconnaissance operat. le' (date picker '31'), and 'Dernier contrôle technique le' (date picker).
- Commentaire général:** A large text area at the bottom.
- Mis à jour le:** A date picker and 'par' field at the bottom right.

3.1.3 - Le remplissage de la fiche d'un nouveau point d'eau. L'onglet « État »

Cet onglet vous servira surtout pour indiquer la mise en service du point d'eau. Si le point d'eau n'est pas encore opérationnel, cochez la case « **Indisponible** » et entrez la date du jour dans la case « **du** » et la date de mise en service dans la case « **au** ».

The screenshot shows the 'État' tab selected. It contains several sections:

- Anomalie(s) répertoriée(s):** A list of 20 anomalies with checkboxes. The first few are: 'Point d'eau Inaccessible', 'Carré de manoeuvre HS', '1/2 raccord détérioré ou cassé', 'Visibilité difficile', 'Problème d'étanchéité', 'Couvercle cassé ou absent', 'Absence de numérotation', 'Problème d'adresse', 'Mauvaise position cartographique', and 'PEI inexistant / Non trouvé'.
- Etat du point d'eau:** Radio buttons for 'Avec anomalies', 'Non conforme', 'En service' (selected), and 'Indisponible'. To the right are date pickers for 'du' (set to '31') and 'au' (set to '31').
- Autres anomalies:** A large text area.
- Observations:** A large text area.
- Commentaire général:** A large text area at the bottom.
- Mis à jour le:** A date picker and 'par' field at the bottom right.

Une fois l'ensemble des informations renseignées, cliquez sur « **OK** ».

3.2 - Modification d'un point d'eau.

Après vous être connecté, cliquez sur le bouton « **Fiches** » de l'onglet « **Tableau de résultats** ».

Identification > Accueil > Sélection des Points d'eau 2024

Cratères de sélection Tableau de résultats Cartographie Synthèses et Statistiques

Ets	Insee	Commune	N°	Type	État	Ano	Acc	Sig	Adresse	Tournée	CS1	Nom du CS1
Voie publique	12202	RODEZ	00001	PI	✓	✓	✓	i	S/C RODEZ RUE DE LA COMTESSE CECILE CENTRE BOURG RODEZ SUR LE TROTTOIR ENTRE LE N°12 ET LE N°14 (IMMEUBLES LES TERRASSES DU MIDI)	Non planifiée	500	RODEZ
Voie publique	12202	RODEZ	00002	PI	✓	✓	✓	i	S/C RODEZ RUE SARRUS CENTRE BOURG RODEZ COTE GAUCHE DE LA VOIE AU NIVEAU DU CARREFOUR DES AVENUES DU DR BONNEFOUS ET QUINZE ARBRES	Non planifiée	500	RODEZ
Voie publique	12202	RODEZ	00003	PI	✓	✓	✓	i	S/C RODEZ RUE GRANDET CENTRE BOURG RODEZ COTE GAUCHE DE LA RUE EN MONTANT 60m APRES LA RUE VAISSE VILLIERS, FACE AU N°11	Non planifiée	500	RODEZ
Voie publique	12202	RODEZ	00004	PI	✓	✓	✓	i	S/C RODEZ RUE VAISSE VILLIERS CENTRE BOURG RODEZ LYCEE ST JOSEPH	Non planifiée	500	RODEZ
Voie publique	12202	RODEZ	00005	PI	✓	✓	✓	i	S/C RODEZ RUE DE LAUMIERE CENTRE BOURG RODEZ COTE GAUCHE CONTRE LA MAISON AU DEPART DE LA VOIE, A L'ANGLE DE LA RUE DU BOURGUET NAU	Non planifiée	500	RODEZ
Voie publique	12202	RODEZ	00006	PI	✗	i	✓	i	S/C RODEZ CITE DE LA BOULE D'OR CITE DE LA BOULE D'OR CENTRE BOURG RODEZ AU FOND DE LA RUE FRERES DE TURENNE, FACE AU N°2 (ENTREE N°2 DU LYCEE FRANCOIS D'ESTAING - CEDEC)	Non planifiée	500	RODEZ
Voie publique	12202	RODEZ	00007	PI	✓	✓	✓	i	S/C RODEZ RUE BETEILLE CENTRE BOURG RODEZ COTE DROIT DE LA VOIE EN MONTANT DEVANT	Non planifiée	500	RODEZ

APERCU
Critères
Fiches
Nouveau PEI
Exporter
Nombre 385
Indispo. 5

LEGENDE :
Couleur de ligne
PEI archivé
PEI en projet
Gris à noir :
PEI implanté
Gris Clair :
Sans tournée
période échue
Gris foncé :
Tournée
non réalisée
Noir :
Tournée
réalisée

Cliquez sur « **Modifier** ».

Identification > Accueil > Sélection des Points d'eau > Détails d'un point d'eau 2024

Implantation <Voie publique>
Commune/S.com RODEZ RODEZ
CIS (1) 1er appel RODEZ

N° dans la voie Voie
RUE DE LA COMTESSE CECILE

Visualisation historique
Précision d'adresse
CENTRE BOURG RODEZ
SUR LE TROTTOIR ENTRE LE N°12 ET LE N°14
(IMMEUBLES LES TERRASSES DU MIDI)

précédente suivante

Situation Ressources État Localisation (4) Documents (1)

Implanté Archivé En Projet

Position SIG X 666496
Y 6361010
Position parc. 1821
Num. alternatif
Num. SIG 8007
Mis en service le 31
Attestation de réception
Service des eaux SERVICE DES EAUX RODEZ AGGLO
Tél. principal 0645814257 Astreinte 0687335125
Commentaire général

Point d'eau EN SERVICE et CONFORME
État Anomalies Accès Sign.
N° 12202-00001
Type Poteau Incendie
Famille Hydrants Genre Poteaux

1 / 385
Nouveau
Modifier
Supprimer
Imprimer

Particularité d'accès Problème de signalisation Privé Terrain privé

Accessibilité
Aménagements
Vannes de coupure
Modèle <Inconnu>
Mis à jour le 29/05/2024
par CREYSSELS ARNAUD

Vous ne pouvez pas modifier les informations d'adresse ainsi que la position géographique du point d'eau. Si vous constatez une erreur ou un manque dans l'adresse, il faudra l'indiquer dans le champ « **Commentaire général** ». De plus, une anomalie « **Adresses** » ou « **Position cartographique** » devra être cochée dans l'onglet « **État** ».

Vous ne pouvez pas modifier la numérotation du point d'eau. Tout numéro attribué à un point d'eau est définitif.

Vous ne pouvez pas modifier le type du point d'eau.

3.2.1 - La mise à jour d'un point d'eau. L'onglet « Situation »

The screenshot shows the 'Situation' tab selected. The top navigation bar includes 'Situation', 'Ressources', 'État', 'Localisation (4)', and 'Documents (1)'. The 'Situation' tab contains a map with a blue pin and a search bar. Below the map, there are several input fields: 'Position SIG X' (666496), 'Y' (6361010), 'Position parc.' (1821), 'Num. alternatif' (empty), 'Num. SIG' (8007), 'Mis en service le' (31/12/2016), 'Attestation de réception' (checkbox), 'Service des eaux' (SERVICE DES EAUX RODEZ AGGLO), 'Tél. principal' (0645814257), 'Astreinte' (0687335125), 'Modèle' (<Inconnu>), 'Accessibilité' (empty), 'Aménagements' (empty), 'Vannes de coupure' (empty), 'Remettre à 0 la position' (button), 'Mis à jour le' (29/05/2024), and 'par' (CREYSSELS ARNAUD).

Seuls ces champs peuvent être modifiés. Reportez vous au chapitre « Création d'un point d'eau » pour connaître les informations nécessaires au remplissage.

Le champ « **Service des eaux** » n'apparaîtra pas dans le cas de réserves.

3.2.2 - La mise à jour d'un point d'eau. L'onglet « Ressources »

3.2.2.1 - Hydrants

The screenshot shows the 'Ressources' tab selected. The top navigation bar includes 'Situation', 'Ressources', 'État', 'Localisation (4)', and 'Documents (1)'. The 'Ressources' tab contains a map with a blue pin and a search bar. Below the map, there are several input fields: 'Acteur externe' (30/12/2016), 'Contrôle hydraulique le' (31/12/2016), 'Débits' (Maxi 0.00 m3/h, A 1 bar 60.00 m3/h), 'Pressions' (Statique 5.00 bars, Dynamique 0.00 bars), 'Diamètres' (Ali. 100 mm, Sor. 100 mm), 'Type de réseau' (Ramifié, Maillé, Inconnu, Eau brute, Surpressé, Non, Oui), 'Anomalie(s) de performance *' (empty), 'Tournée de reconnaissance opérationnelle' (N° 000009, Non planifiée), 'Dernière reconnaissance operat. le' (17/10/2023), 'Dernier contrôle technique le' (30/12/2016), 'Volume', 'Altitude', 'Réserve incendie', 'Mis à jour le' (29/05/2024), and 'par' (CREYSSELS ARNAUD).

Quatre champs sont nécessaires lorsque vous effectuez une mise à jour sur les ressources d'un point d'eau de type hydrant:


A. Acteur externe. Renseignez ici la date du contrôle technique ainsi que l'auteur. Pour ce dernier, trois possibilités vous sont offertes : « Service des eaux », « Maire » ou « Autre acteur ». Vous pouvez préciser le nom du service des eaux dans l'onglet « **Situation** ». Si ce dernier n'est pas dans la liste proposée, il faudra l'indiquer dans le champ « **Commentaire général** ».

B. Débits. Débit à 1 bar. Vous pouvez aussi renseigner le débit maxi si vous possédez cette information.


C. Pressions. Pression Statique. Vous pouvez aussi renseigner la pression dynamique si vous possédez cette information.

D. Diamètres. Si vous n'avez pas connaissance de cette information, il suffit d'enregistrer une valeur « Inconnue » ou « Non renseignée » dans le paramètre correspondant.

En fonction des données du contrôle technique, des **anomalies de performance** seront automatiquement générées. Cela sera le cas pour des hydrants dont le débit à 1 bar est inférieur à 20 m³/h et la pression statique inférieure à 1 bar.

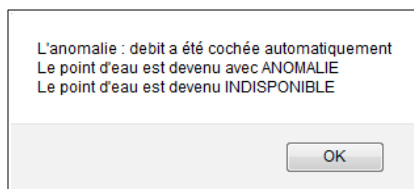

3.2.2.2 - Réserves

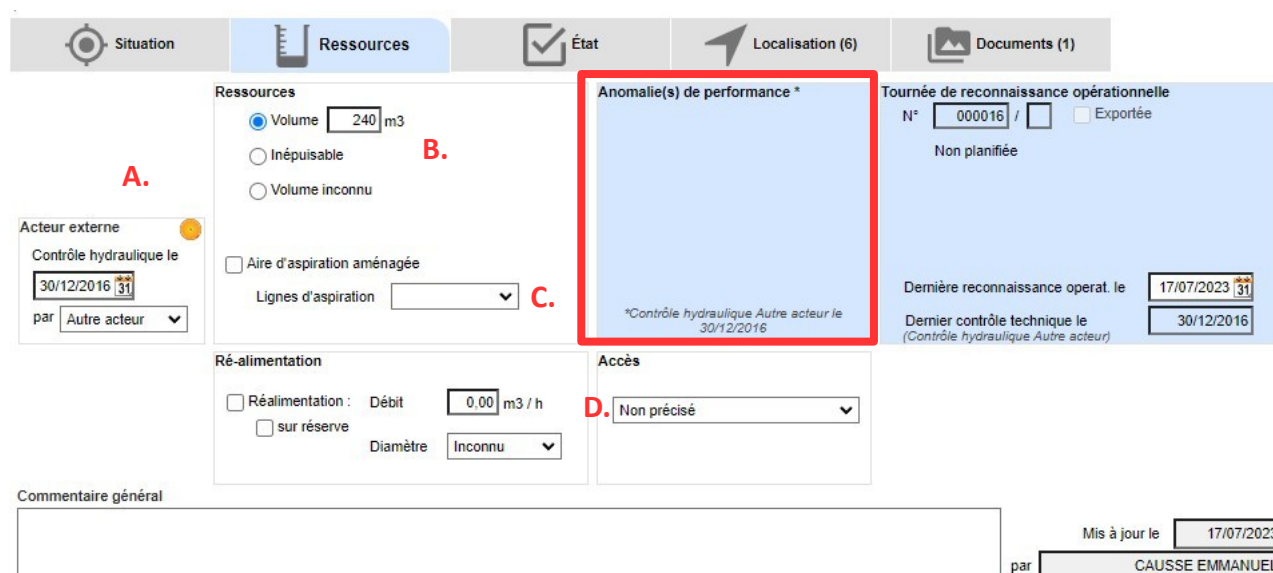

A. Acteur externe : Contrôle hydraulique le 30/12/2016 par Autre acteur

B. Ressources : Volume 240 m³ (sélectionné), Inépuisable, Volume inconnu

C. Aire d'aspiration aménagée : [] Lignes d'aspiration []

D. Accès : Non précisé

Anomalie(s) de performance * : *Contrôle hydraulique Autre acteur le 30/12/2016

Tournée de reconnaissance opérationnelle : N° 000016 / [] Exportée [] Non planifiée

Dernière reconnaissance operat. le 17/07/2023 31

Dernier contrôle technique le 30/12/2016 (Contrôle hydraulique Autre acteur)

Ré-alimentation : Réalimentation : Débit 0.00 m³ / h sur réserve [] Diamètre Inconnu

Commentaire général : []

Mis à jour le 17/07/2023 par CAUSSE EMMANUEL


Quatre champs sont nécessaires lorsque vous effectuez une mise à jour sur les ressources d'un point d'eau de type réserve:

A. Acteur externe. Renseignez ici la date du contrôle technique ainsi que l'auteur. Pour ce dernier, trois possibilités vous sont offertes : « Service des eaux », « Maire » ou « Autre acteur ». Vous pouvez préciser le nom du service des eaux dans l'onglet « Situation ». Si ce dernier n'est pas dans la liste proposée, il faudra l'indiquer dans le champ « Commentaire général ».

B. Ressources. Choisissez volume et entrez une valeur si vous connaissez la capacité de la réserve. S'il s'agit d'un point d'aspiration inépuisable, choisissez « Inépuisable ». Si vous n'avez pas connaissance de la capacité de la réserve mais que vous savez qu'elle est supérieure à 30 m³, choisissez « Volume inconnu ».

C. Aire d'aspiration aménagée. Si la réserve incendie est équipée d'une aire d'aspiration cochez cette case. Si cette aire d'aspiration est équipée d'une ligne fixe, précisez dans « **Commentaire général** » son diamètre de sortie.

D. Accès. Renseignez le type d'engin pouvant accéder à la réserve incendie. Si vous n'en avez pas connaissance, choisissez « Non précisé ».

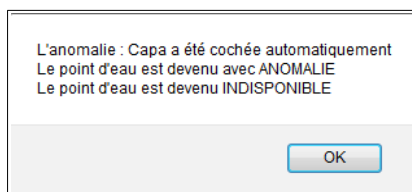

En fonction des données du contrôle technique, des **anomalies de performance** seront automatiquement générées. Pour les réserves un volume minimum de 30 m³ est nécessaire.

3.2.3 - La mise à jour d'un point d'eau. l'onglet « État ».

Cet onglet vous permet de définir des anomalies constatées pour chaque point d'eau mais aussi de définir la disponibilité de ce dernier.

Anomalie(s) répertoriée(s)

02	☐	Point d'eau Inaccessible
03	☐	Volant HS et carré de manoeuvre absent
06	☐	1/2 raccord détérioré ou cassé
11	☐	Visibilité difficile
12	☐	Problème d'étanchéité
13	☐	Manque bouchon obturateur
14	☐	Capot cassé ou absent
16	☐	Absence de numérotation
17	☐	Peinture en mauvais état
18	☐	Problème d'adresse
19	☐	Mauvaise position cartographique
20	☐	PEI Inexistant / Non trouvé

Etat du point d'eau

A. ☐ Avec anomalies
B. ☐ Non conforme

D. ☒ En service
C. ☐ Indisponible

E. du à
 au à

Autres anomalies

F.

Observations

G.

Commentaire général

Mis à jour le
 par

Sur la partie gauche, vous pouvez cocher les anomalies prédéfinies par le S.D.I.S. En fonction des anomalies cochées, la partie droite de cet onglet se mettra automatiquement à jour.

A. Si vous cochez une anomalie noire, cela cochera automatiquement « **Avec anomalies** ».

A. + B. Si vous cochez une anomalie bleue, cela cochera automatiquement « **Avec anomalies** » et « **Non conforme** ».

A. + B. + C. + E. Si vous cochez une anomalie rouge, cela cochera automatiquement « **Avec anomalies** », « **Non conforme** » et « **Indisponible** ». Il faudra alors renseigner la période d'indisponibilité.

F. Autres anomalies. Si vous constatez une anomalie autre que celles répertoriées par le S.D.I.S. indiquez ici ses caractéristiques.

G. Observations. Indiquez ici toutes informations permettant la gestion de l'état du point d'eau.


Dans le cas où la mise à jour concernerait un point d'eau qui passerait de l'état « **Indisponible** » à « **En service** », cochez la case « **En service** ». Veillez à vérifier que les cases « **Avec anomalies** » et « **Non conforme** » sont bien décochées si l'ensemble des anomalies ont bien été résolues.

3.2.4 - La mise à jour d'un point d'eau. L'onglet « Documents ».

Vous pouvez, pendant une session de mise à jour, ajouter des documents permettant une meilleure connaissance du point d'eau. Ces documents peuvent concerner des plans et/ou des photos pour permettre une meilleure localisation du point d'eau dans le cas d'erreurs sur la position ou l'adresse. Ils peuvent aussi concerner les attestations de réception du point d'eau. La case « **Attestation de réception** » de l'onglet « **Situation** » sera alors à cocher.

[illegible]

Pour ajouter un document, cliquez sur « **Ajouter** ». Une fois chargé, ce dernier apparaîtra dans la liste à la suite des documents déjà existants. Attention la taille des documents ne peut pas dépasser 2,5 Mo.

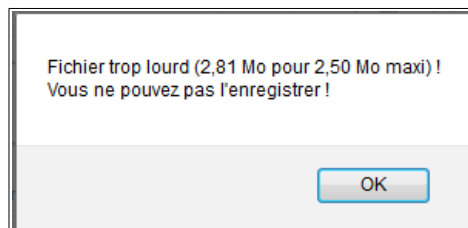

Vous pouvez aussi récupérer les documents de chaque point d'eau. Pour cela cliquez sur « **Extraire** ».

Une fois l'ensemble des éléments du point d'eau mis à jour, cliquez sur « **OK** ».