

Caractéristiques techniques	Normes NF EN 14384 et NFS 62-213/CN	
Poteau 1 x 65 mm – 2 x 45 mm (option) DN 80	Poteau 1 x 100 mm – 2 x 65 mm DN 100	Poteau 1 x 65 mm – 2 x 100 mm DN 150
		

Critères de performances

Fournir un débit de 30m³/h à 120 m³/h pendant 2 heures soit de 60 à 240 m³ d'eau utilisable pendant 2 heures sous une pression dynamique de 1 bar minimum jusqu'à 8 bars maximum dans le cas d'un réseau surpressé.


Les poteaux d'incendie sont alimentés soit par le réseau public soit par un réseau sous pression privé (FT 10-14).

La couleur rouge RAL 3000 sur au moins 50% du poteau indique qu'il s'agit d'un point d'eau sous pression (ne pas confondre avec la couleur bleue réservée au poteau d'aspiration).

Leur existence est portée à la connaissance du SDIS via le logiciel de gestion ainsi que leur indisponibilité et remise en eau.

Implantation

Norme NFS 62-200

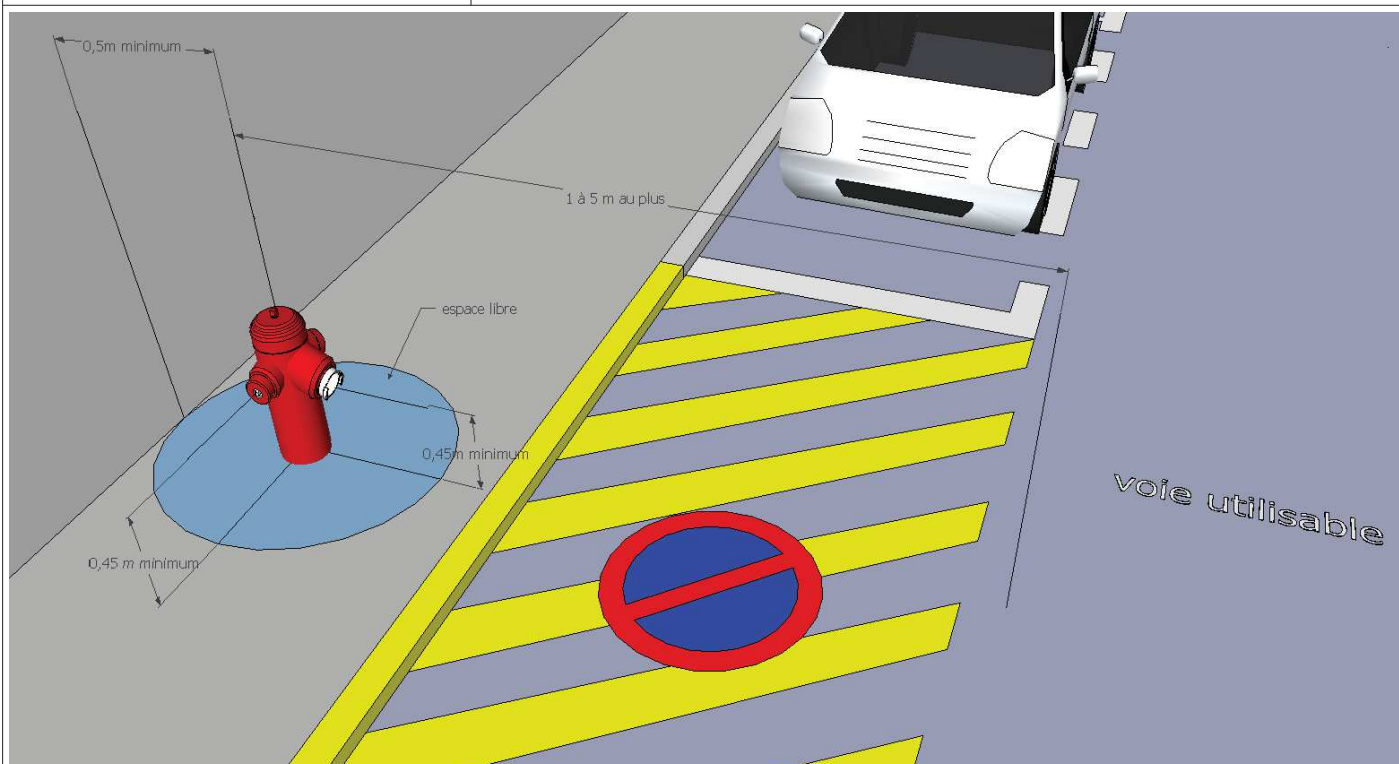

Signalisation (fiche 10-16)

Norme NFS 61-221